

## SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE CANOAS

### DADOS GERAIS



Código	RS-RM-SAA-007
Sedes atendidas	Canoas
População abrangida (2035)	341.589 habitantes
Sistema	Sistema ETA Rio Branco
Manancial - Fonte Hídrica	Arroio das Garças
Bacia Hidrográfica	Lago Guaíba

#### Descrição

O município de Canoas apresenta dois sistemas isolados de abastecimento de água. A água dos sistemas provém de um manancial superficial (Arroio das Garças). O projeto consiste em nova captação com recalque no Arroio das Garças e duplicação da ETA Rio Branco.


#### Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Estudo de Concepção/Viabilidade em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2030
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 29,70 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

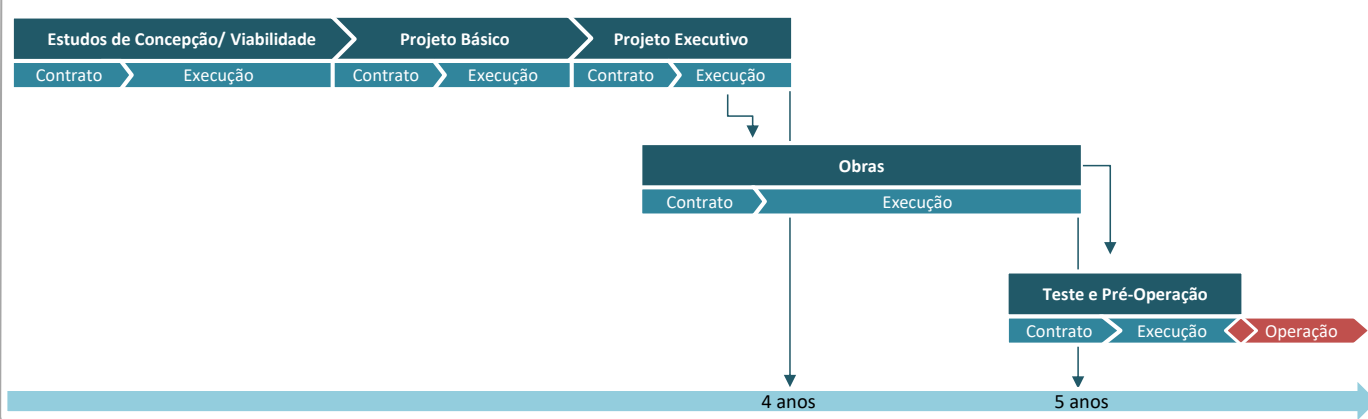

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>