

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE GLORINHA

DADOS GERAIS



Código	RS-RM-SAA-101
Sedes atendidas	Glorinha
População abrangida (2035)	5.778 habitantes
Sistema	Sistema ETA Glorinha
Manancial - Fonte Hídrica	Arroio Passo Grande
Bacia Hidrográfica	Gravataí

Descrição


A área urbana do município de Glorinha apresenta um sistema isolado de abastecimento de água. A água do sistema provém de um manancial superficial (Arroio Passo Grande) onde a captação máxima projetada é de 14,0 L/s. O projeto consiste em ampliação e setorização do SAA da Sede Municipal incluindo barragem, captação, 0,3 km de adutora de água bruta, uma elevatória, ETA com capacidade de 30 L/s, unidade de tratamento do lodo, 5,2 km de adutora de água tratada e 4 reservatórios.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 12,37 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal PAC
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

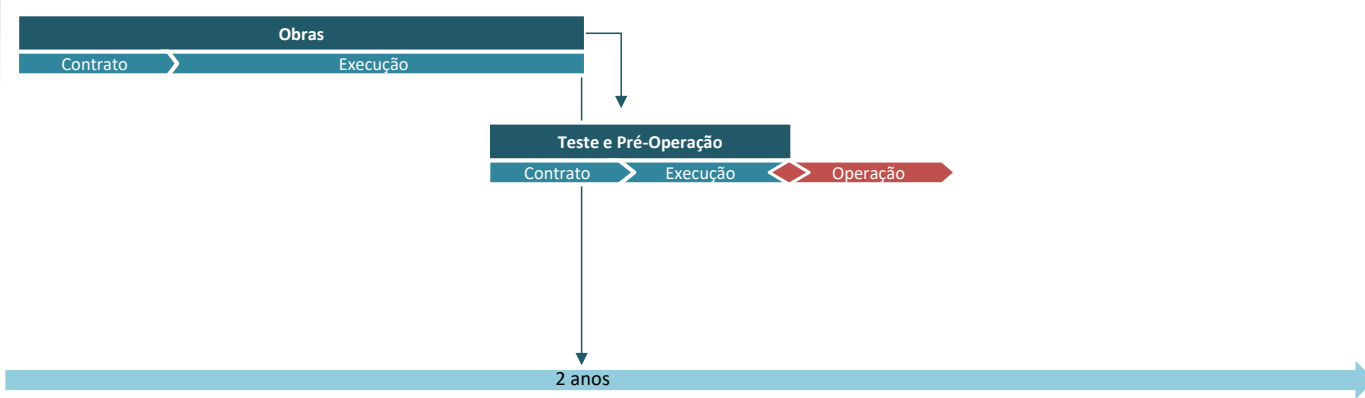

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto