

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE MORRO REDONDO

DADOS GERAIS



Código	RS-SE-CPT-112
Sedes atendidas	Morro Redondo
População abrangida (2035)	3.768 habitantes
Sistema	Sistema Arroio do Carvão
Manancial - Fonte Hídrica	Arroio do Carvão
Bacia Hidrográfica	Mirim-São Gonçalo

Descrição

O município de Morro Redondo apresenta um sistema isolado de abastecimento de água. A água do sistemas provém de um manancial superficial (Arroio do Carvão), onde a captação soma em média 9,0 L/s. O projeto consiste em uma nova captação de 20 L/s para abastecer o município.


Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Estudo de Concepção/Viabilidade em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 1,10 milhão
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

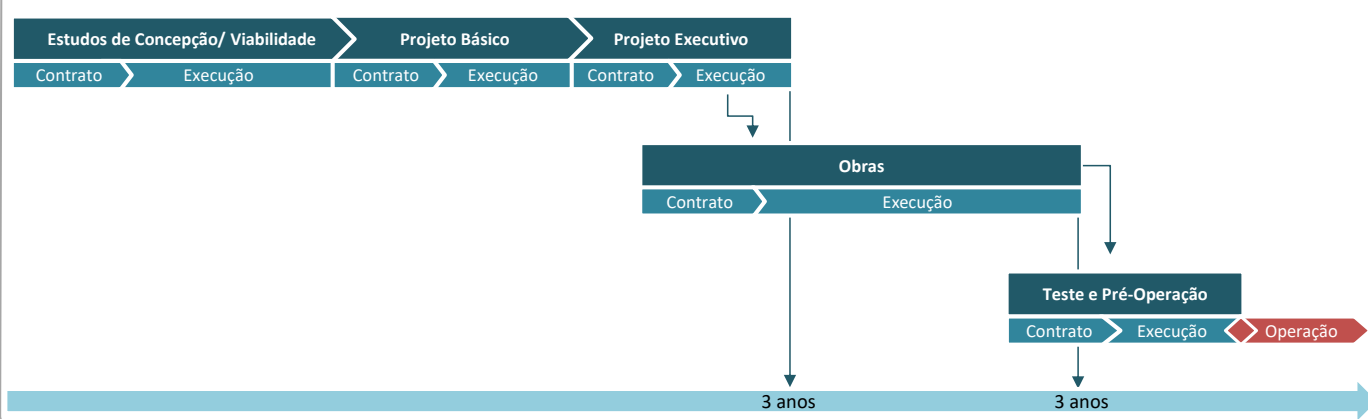

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto