

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE RESTINGA SECA

DADOS GERAIS



Código	RS-SO-BAR-085
Sedes atendidas	Restinga Seca
População abrangida (2035)	10.714 habitantes
Sistema	Sistema ETA Restinga Seca
Manancial - Fonte Hídrica	Sanga Santa Gertrudes
Bacia Hidrográfica	Vacacaí - Vacacaí-Mirim

Descrição

O município de Restinga Seca apresenta um sistema isolado de abastecimento de água. A água do sistema provém de um manancial superficial (Sanga Santa Gertrudes) onde a captação máxima é de 30 L/s. O projeto consiste em obra de ampliação da Barragem.


Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Estudo de Concepção/Viabilidade em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2030
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 4,04 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

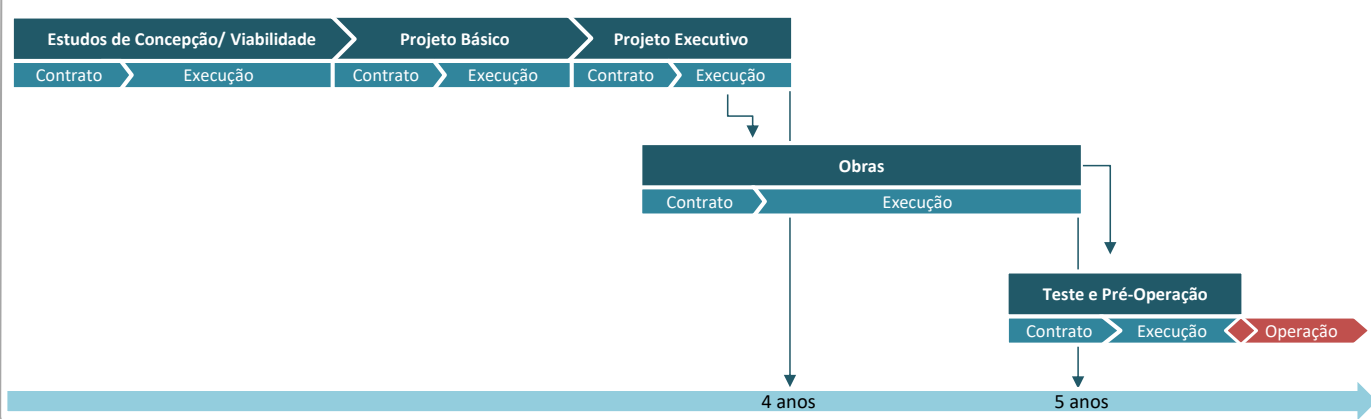

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto