


SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE PINHEIRO MACHADO

DADOS GERAIS

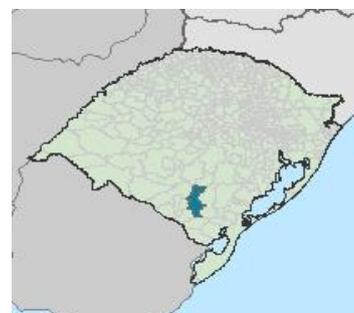

Código	RS-SO-BAR-090
Sedes atendidas	Pinheiro Machado
População abrangida (2035)	9.625 habitantes
Sistema	Sistema Arroio Santa Fé e Sistema Arroio Candiотinha
Manancial - Fonte Hídrica	Arroio Santa Fé
Bacia Hidrográfica	Mirim-São Gonçalo

Descrição

O município de Pinheiro Machado apresenta três sistemas isolados de abastecimento de água, constituídos de duas captações superficiais, uma no Arroio Santa Fé e outra no Arroio Candiотinha e uma captação em poço profundo. No manancial superficial pode-se captar até 49 L/s de água. O projeto consiste em recuperar a barragem do 1º recalque.


Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Estudo de Concepção/Viabilidade em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 2,20 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

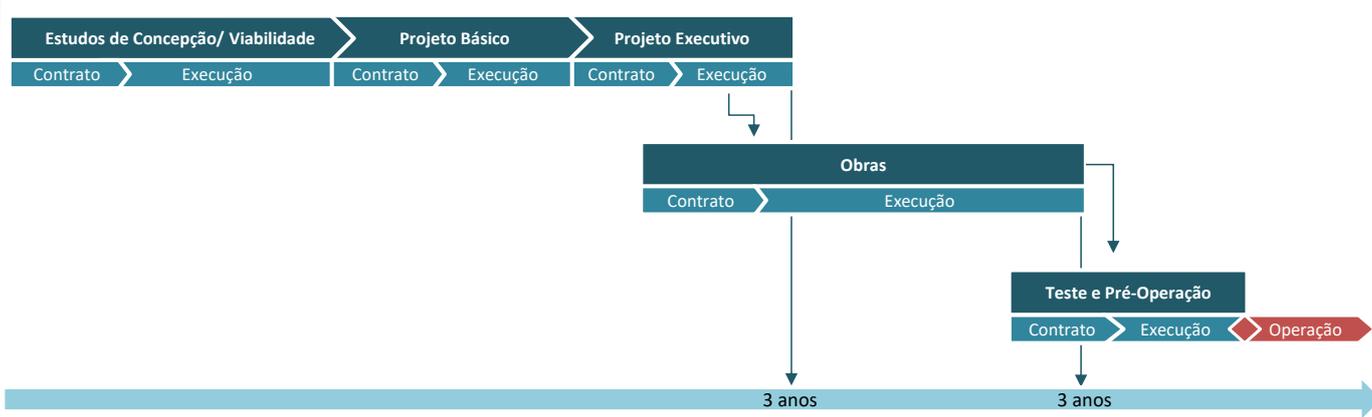

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto