

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE CAÇAPAVA DO SUL

DADOS GERAIS



Código	RS-SO-CPT-058
Sedes atendidas	Caçapava do Sul
População abrangida (2035)	26.560 habitantes
Sistema	Sistema ETA Caçapava do Sul
Manancial - Fonte Hídrica	Arroio Fonte do Mato
Bacia Hidrográfica	Baixo Jacuí

Descrição


O município de Caçapava do Sul apresenta um sistema isolado de abastecimento de água. A água do sistema provém de dois mananciais superficiais (Arroio do Salso e Arroio Fonte do Mato). O projeto consiste na implantação de novo 1º recalque na Mina do Camaquã.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Estudo de Concepção/Viabilidade em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2030
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 1,01 milhão
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

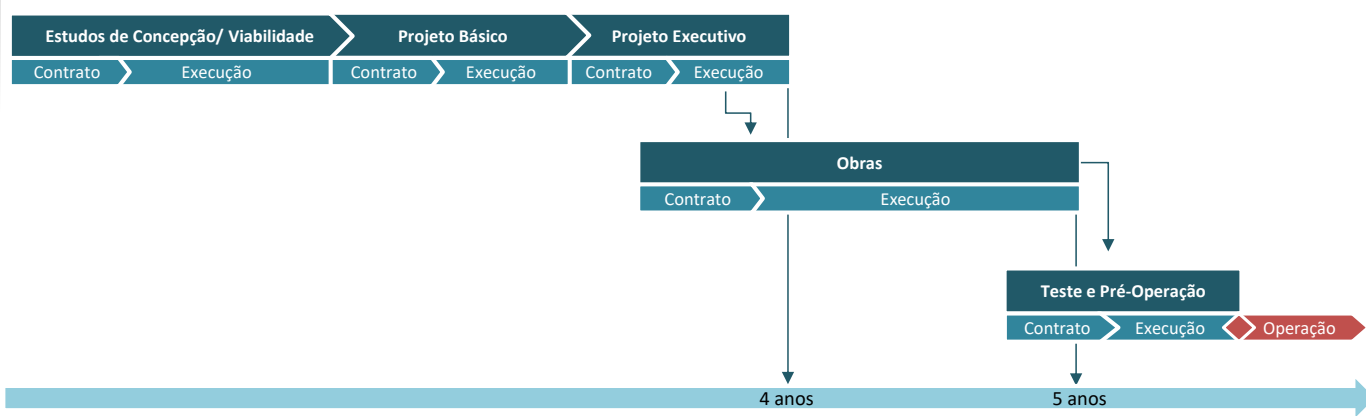

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto