

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE HERVAL

DADOS GERAIS



Código	RS-SO-CPT-104
Sedes atendidas	Herval
População abrangida (2035)	5.477 habitantes
Sistema	Sistema Herval
Manancial - Fonte Hídrica	Arroio Passo do Elizeu
Bacia Hidrográfica	Mirim-São Gonçalo

Descrição

O município de Herval apresenta um sistema isolado de abastecimento de água. A água do sistema provém de duas captações superficiais no Arroio Passo do Elizeu e Arroio Herval. O projeto consiste em construir a nova captação Passo do Elizeu (25 L/s).


Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Estudo de Concepção/Viabilidade em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,46 milhão
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Rio-Grandense de Saneamento (CORSAN)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

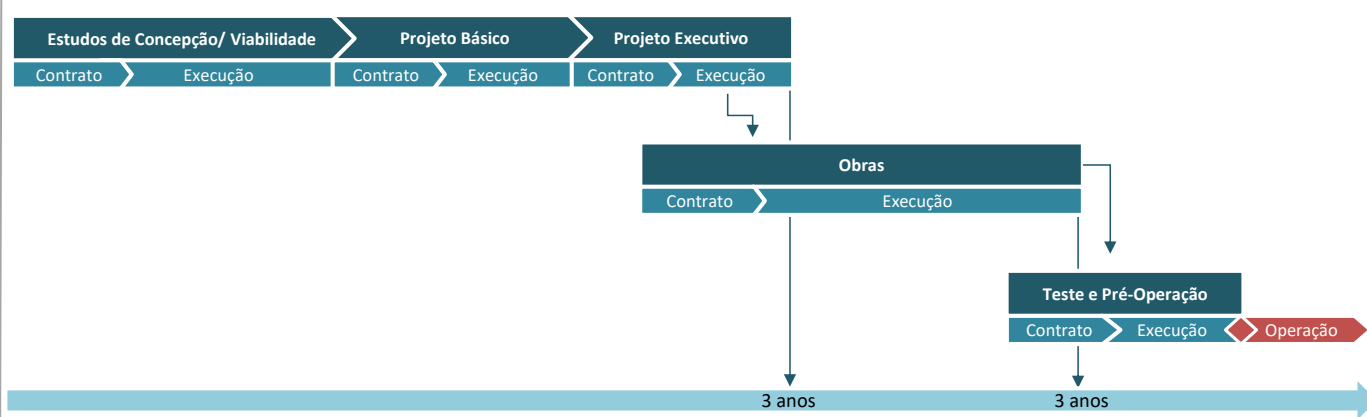

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto