

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE INDAIAL

DADOS GERAIS



Código	SC-NE-CPT-016
Sedes atendidas	Indaial
População abrangida (2035)	86.466 habitantes
Sistema	Sistema ETA Convencional
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Itajaí-Açu
Bacia Hidrográfica	Itajaí-Açu

Descrição

A área urbana do município de Indaial apresenta dois sistemas isolados, constituídos por uma captação superficial no Rio Itajaí-Açu. Está em execução a obra que irá ampliar a vazão do sistema de 200 L/s para pico de produção de 240 L/s.


Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,15 milhão
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

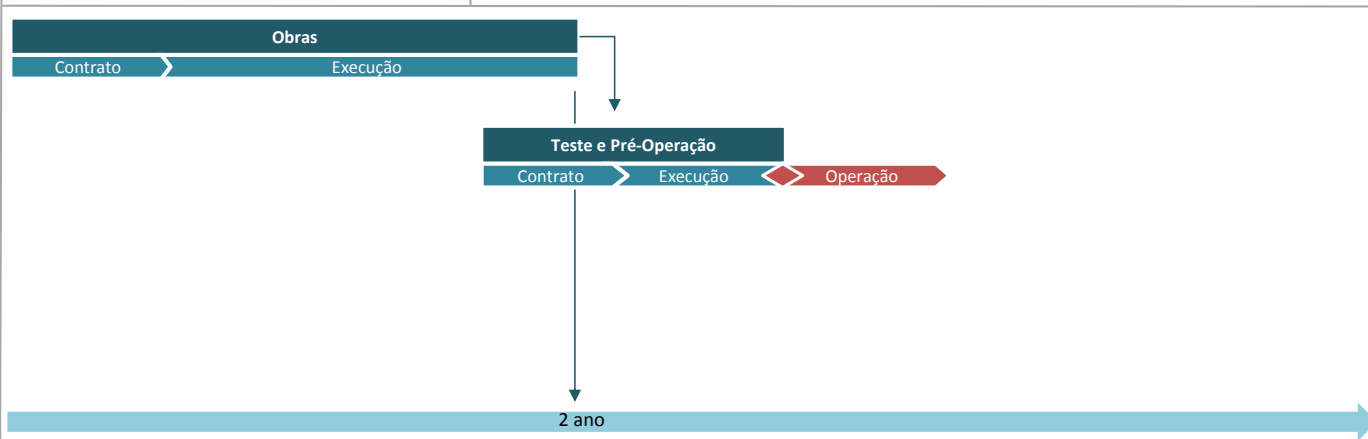

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto