

SISTEMA ISOLADO - TRATAMENTO DE POMERODE

DADOS GERAIS



Código	SC-NE-ETA-026
Sedes atendidas	Pomerode
População abrangida (2035)	35.895 habitantes
Sistema	Sistema Pomerode
Manancial - Fonte Hídrica	Ribeirão do Salto
Bacia Hidrográfica	Itajaí-Açu

Descrição

A área urbana do município de Pomerode apresenta dois sistemas isolados de abastecimento de água, constituídos por três captações superficiais e duas ETAs. O projeto consiste na ampliação da capacidade da ETA 01 de 40 L/S para 90 L/s.


Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo a iniciar
Prazo previsto conclusão de obras	2025
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 2,54 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

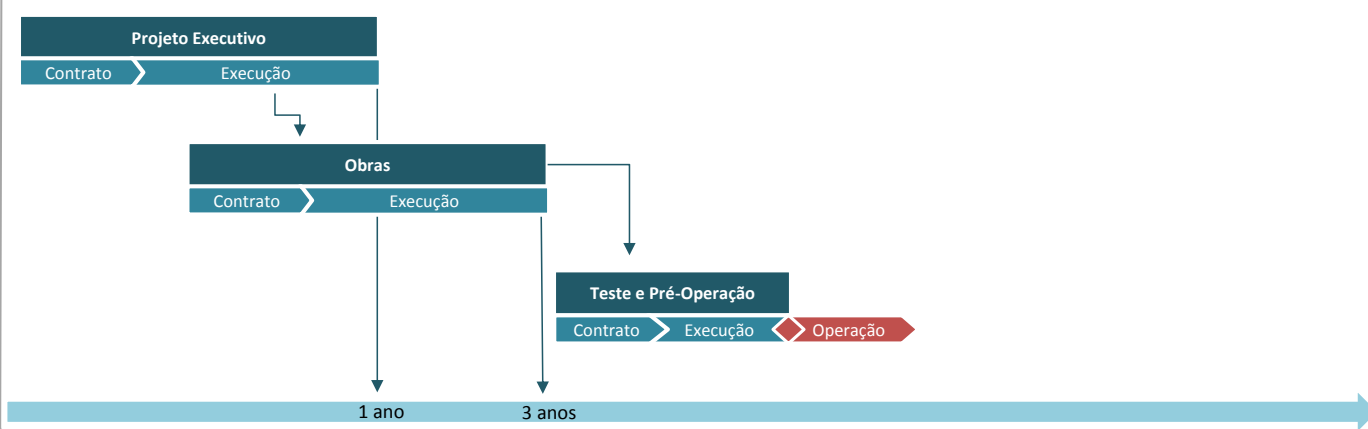

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto