

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE PENHA

DADOS GERAIS



Código	SC-NE-SAA-024
Sedes atendidas	Penha
População abrangida (2035)	40.536 habitantes
Sistema	Sistema Penha
Manancial - Fonte Hídrica	Lagoa Balt e Rio Gravatá
Bacia Hidrográfica	Itajaí-Açu

Descrição


A área urbana do município de Penha apresenta doze sistemas isolados de abastecimento de água, constituídos por uma captação superficial no Lago da Balt e por 11 captações subterrâneas. A captação no Lago apresenta uma vazão máxima estimada de 70,0 L/s. O projeto constitui da ampliação do sistema através da implantação de uma nova captação no Rio Gravatá.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2025
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 10,13 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos Próprios
Executores e Intervenedores	Águas de Penha - AEGEA

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

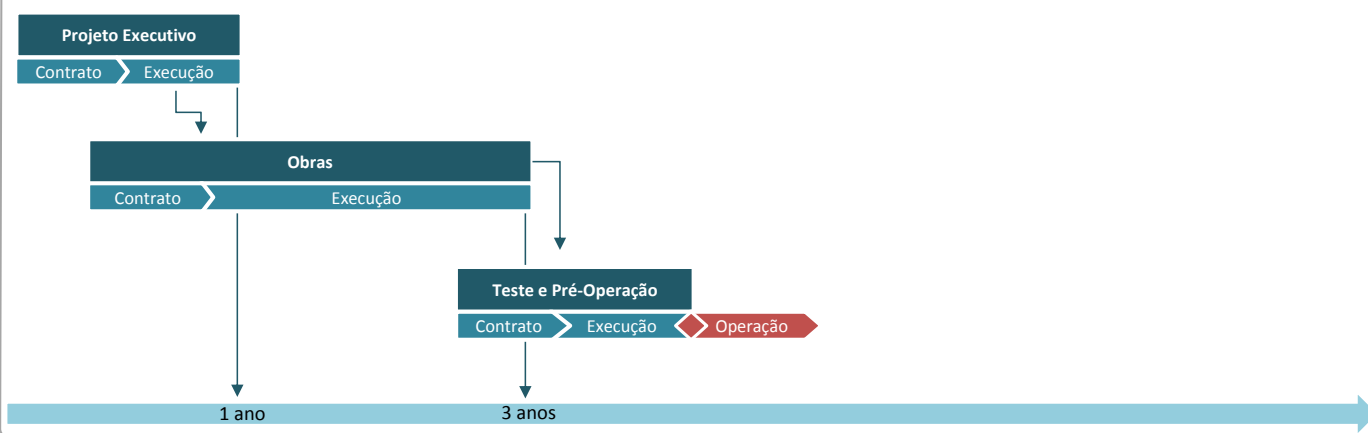

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto