

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE PALHOÇA

DADOS GERAIS



Código	SC-RM-SAA-013
Sedes atendidas	Palhoça
População abrangida (2035)	213.630 habitantes
Sistema	Sistema Pinheira
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Cachoeira do Sul
Bacia Hidrográfica	Madre

Descrição


A área urbana do município de Palhoça apresenta três sistemas isolados e um sistema integrado de abastecimento de água, o Sistema Integrado Florianópolis. Os sistemas isolados são constituídos por uma captação superficial, no Rio Cambirela e vinte e oito captções subterrâneas. O projeto envolve a ampliação do sistema Pinheira, a partir da implantação de uma captação no Rio Cachoeira do Sul e uma estação de tratamento de água. O sistema terá capacidade de 85 L/s com possibilidade de ampliação para 170 L/s.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 40,04 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento Caixa Econômica Federal PAC
Executores e Intervinentes	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

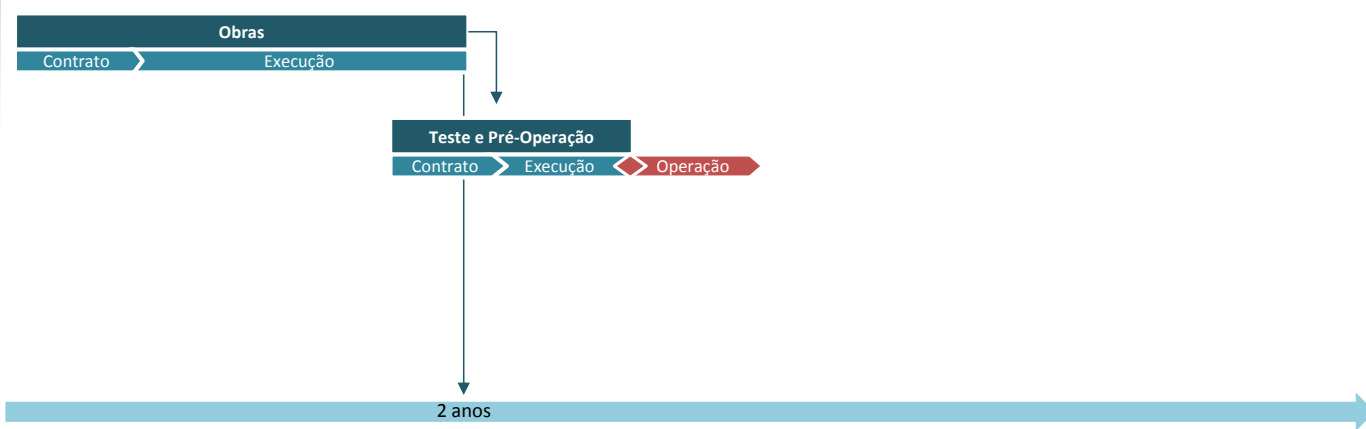

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto