

SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE GAROPABA

DADOS GERAIS



Código	SC-RM-SAA-029
Sedes atendidas	Garopaba
População abrangida (2035)	26.449 habitantes
Sistema	Sistema Rio Araçatuba
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Araçatuba
Bacia Hidrográfica	D'Una

Descrição

A área urbana do município apresenta cinco sistemas isolados de abastecimento de água. A água dos sistemas provém de 22 poços profundos. O projeto consiste numa nova captação no rio Araçatuba, com tratamento, ampliação da reservação e distribuição para Garopaba.


Finalidades Atendidas

Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2025
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 36,93 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

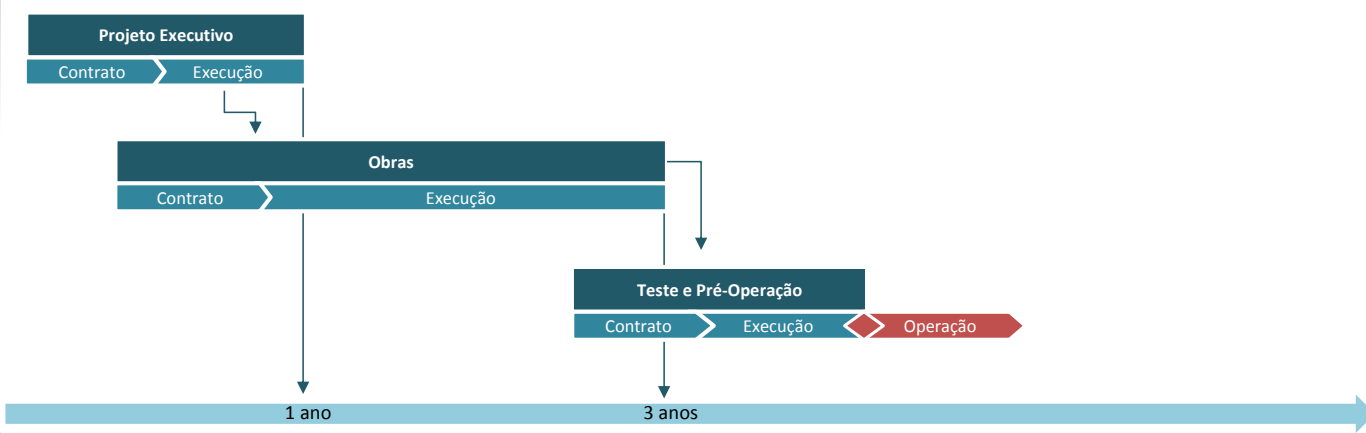

DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto