

## SISTEMA ISOLADO - SISTEMA ADUTOR DE NOVA TRENTO

### DADOS GERAIS



Código	SC-RM-SAA-035
Sedes atendidas	Nova Trento
População abrangida (2035)	14.643 habitantes
Sistema	Sistema Nova Trento
Manancial - Fonte Hídrica	Ribeirão do Molha
Bacia Hidrográfica	Tijucas

#### Descrição


O município apresenta dois sistemas isolados de abastecimento, constituídos por duas captações superficiais. A captação do Ribeirão da Vasca abastece a ETA Vasca, que abastece a sede do município. A captação do Ribeirão do Tirol abastece a ETA Titrol, que abastece o distrito urbano de Claraíba. O projeto consiste em um novo sistema produtor de água, incluindo nova captação, adutora de água bruta, ETA através de clarificador de contato, reservatório e adutora de água tratada.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Idealizado/ Proposta
Prazo previsto conclusão de obras	2027
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,13 milhão
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervinentes	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

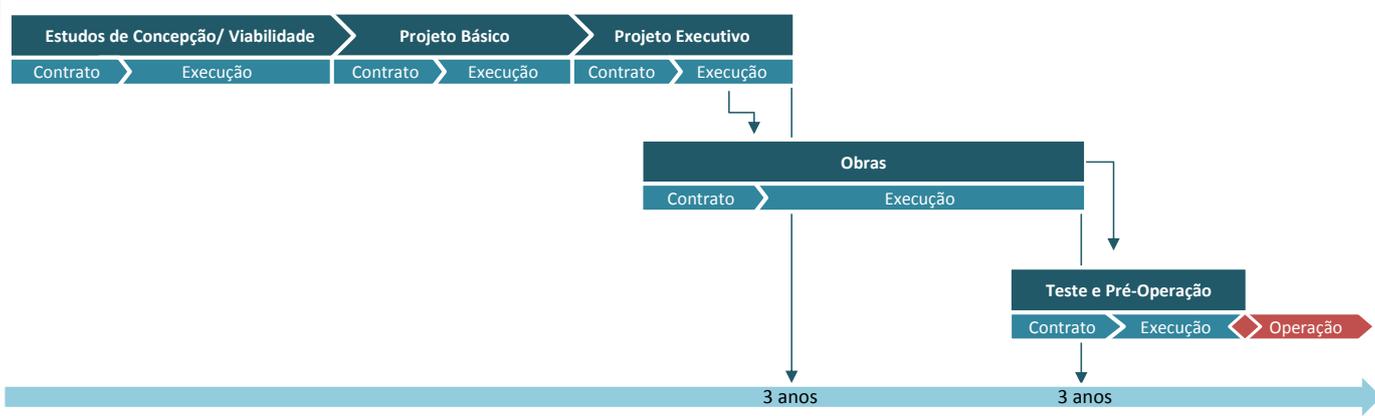

### DOCUMENTAÇÃO DISPONIVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>