


## SISTEMA INTEGRADO - SISTEMA ADUTOR DE CRICIÚMA - FORQUILHINHA - IÇARA - MARACAJÁ - NOVA VENEZA - SIDERÓPOLIS


### DADOS GERAIS

	Código	SC-SE-AAB-008
	Sedes atendidas	Criciúma, Forquilha, Içara, Maracajá, Nova Veneza e Siderópolis
	População abrangida (2035)	353.290 habitantes
	Sistema	Sistema Integrado Criciúma - Forquilha - Içara - Maracajá - Nova Veneza - Siderópolis
	Manancial - Fonte Hídrica	Barragem Rio São Bento
	Bacia Hidrográfica	Araranguá
Descrição	<p>O Sistema Integrado Criciúma é constituído por uma captação na Barragem Rio São Bento, que opera com uma vazão de 926,5 L/s. O projeto inclui a implantação de adutora de água bruta com DN 800 e 6.300 metros de comprimento, de Ferro Fundido, para ampliar capacidade de adução para a ETA São Defende.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2025
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 12,04 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos Próprios
Executores e Intervinentes	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

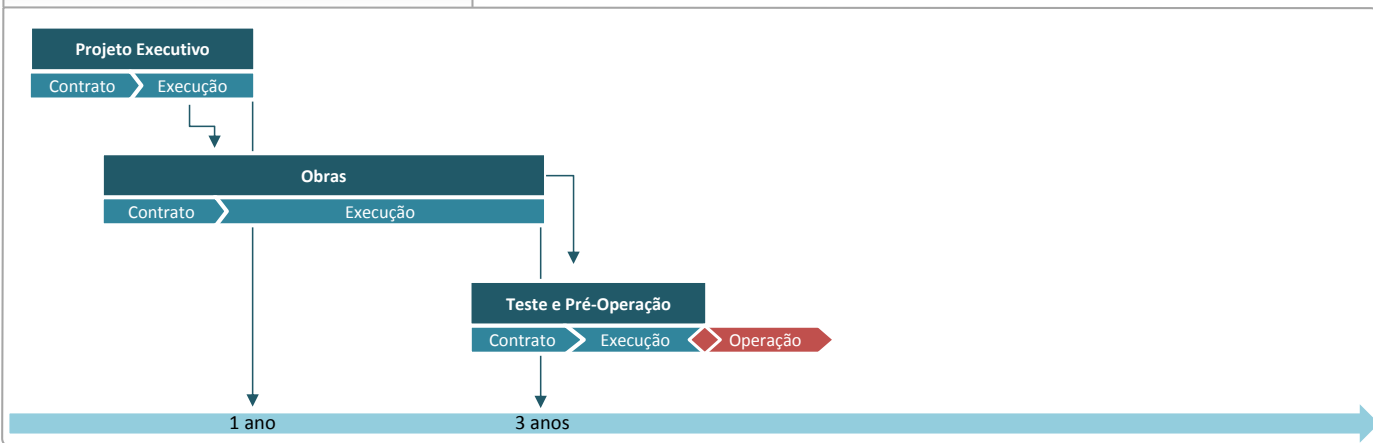

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>