


SISTEMA ISOLADO - REATIVAÇÃO DA ETA DO RIO COMPRIDO EM SÃO CRISTÓVÃO


DADOS GERAIS

	Código	SE-SE-ETA-006
	Sedes atendidas	São Cristóvão
	População abrangida (2035)	91.346 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado São Cristóvão
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Comprido
	Bacia Hidrográfica	Rio Vaza-Barris
Descrição	<p>O sistema isolado de São Cristóvão faz uso de manancial superficial e subterrâneo para abastecimento. As captações superficiais se dão através do Rio Comprido e Rio Muniz. Ainda, conta com dois poços. O sistema possui duas ETA's do tipo convencional. A intervenção se dá pela reativação e reparos a serem feitos na ETA convencional do Rio Comprido.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,33 milhões
Fonte de recursos financeiros	OGU
Executores e Intervenientes	Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

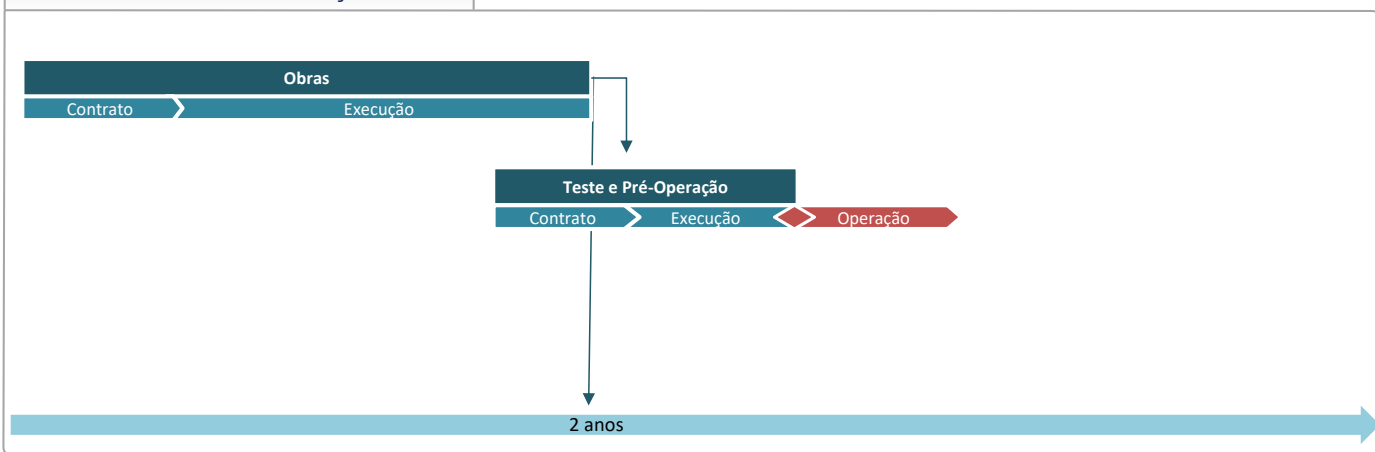

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto