

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

DADOS GERAIS



Código	SP-NE-POC-055
Sedes atendidas	São Joaquim da Barra
População abrangida (2035)	55.566 habitantes
Sistema	Sistema Isolado São Joaquim da Barra
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

Descrição


O sistema de abastecimento de São Joaquim da Barra é atendido por manancial superficial e subterrâneo. A água captada no córrego São Joaquim recebe tratamento convencional na ETA do município, e a retirada por poços simples desinfecção antes de ser encaminhada para a rede de distribuição. O projeto consiste na implantação de novo poço com capacidade de 56 L/s para aumento da produção de água para atendimento de novos bairros do município.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2021
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 1,55 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos próprios
Executores e Intervenientes	Particular

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

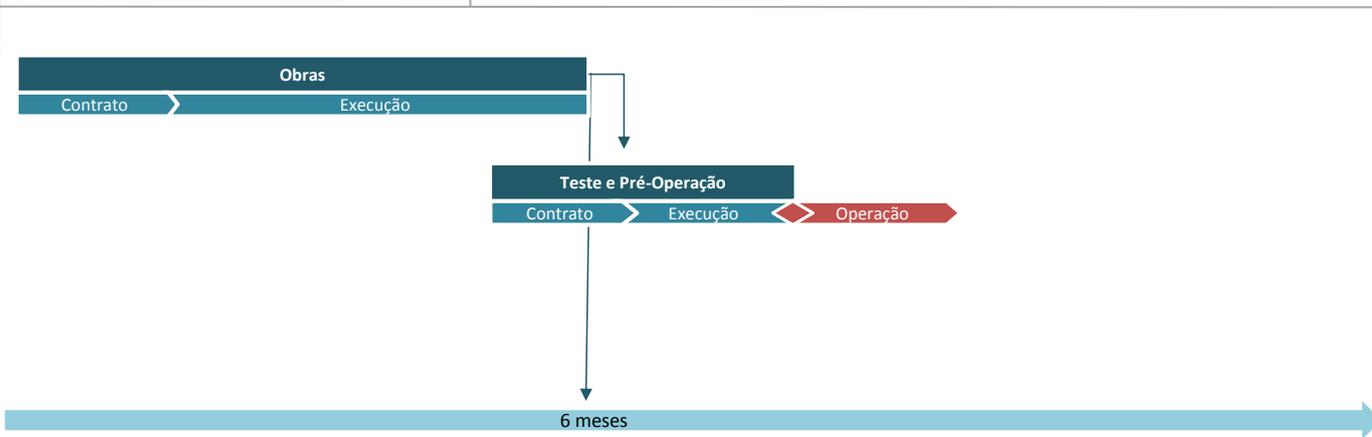

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto