

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR (DISTRITO INDUSTRIAL) DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

### DADOS GERAIS



Código	SP-NE-POC-056
Sedes atendidas	São Joaquim da Barra
População abrangida (2035)	55.566 habitantes
Sistema	Sistema Isolado São Joaquim da Barra
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	Sapucaí

### Descrição


O sistema de abastecimento de São Joaquim da Barra é atendido por manancial superficial e subterrâneo. A água captada no córrego São Joaquim recebe tratamento convencional na ETA do município, e a retirada por poços simples desinfecção antes de ser encaminhada para a rede de distribuição. O projeto consiste na implantação de novo poço para atendimento do Distrito Industrial, com vazão de 7 L/s.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2021
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,12 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos próprios
Executores e Intervenientes	Serviço de Água e Esgoto (SAE)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

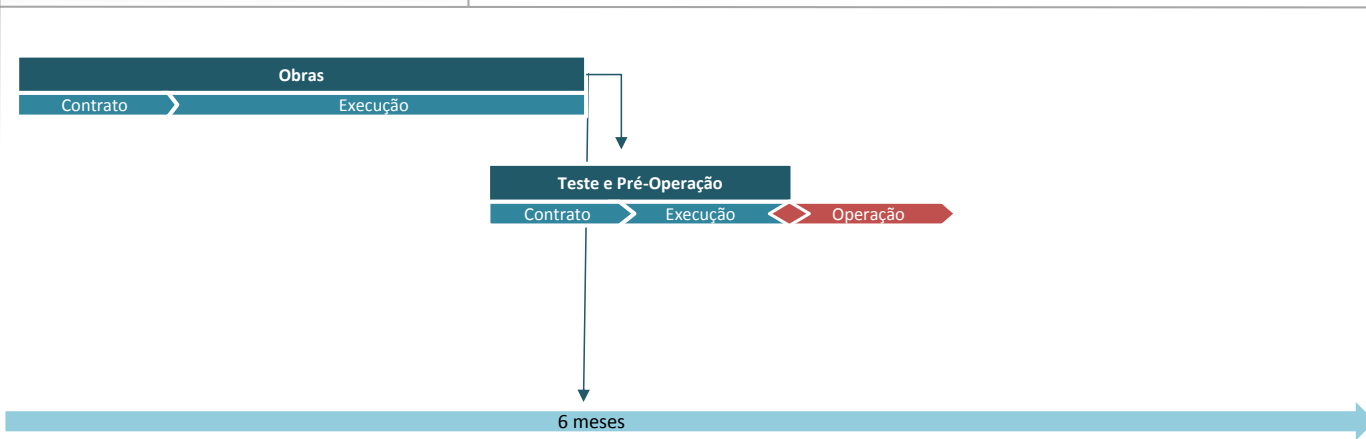

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>