

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE AVANHANDAVA

DADOS GERAIS



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Código | SP-NO-SAA-080 |
| Sedes atendidas | Avanhandava |
| População abrangida (2035) | 13.455 habitantes |
| Sistema | Sistema Isolado Avanhandava |
| Manancial - Fonte Hídrica | Subterrâneo |
| Bacia Hidrográfica | - |

Descrição


O atual SAA de Avanhandava conta captação superficial no Córrego Alambari, cuja água captada passa por tratamento convencional, e com um poço que recebe tratamento por simples desinfecção. O projeto prevê a perfuração de poço tubular profundo equipado com bomba submersa e acessário, com capacidade de 13,0 L/s, e reservatório metálico apoiado com capacidade de 384 m³ interligado à rede de distribuição para o atendimento do Conjunto Habitacional CDHU III.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

| | |
|---------------------------------------|---|
| Estágio / Status 2020 | Projeto Executivo concluído |
| Prazo previsto conclusão de obras | 2024 |
| Investimento previsto (ref. dez/2020) | R\$ 0,61 milhões |
| Fonte de recursos financeiros | ND |
| Executores e Intervenientes | Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Avanhandava (DAAEA) |

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

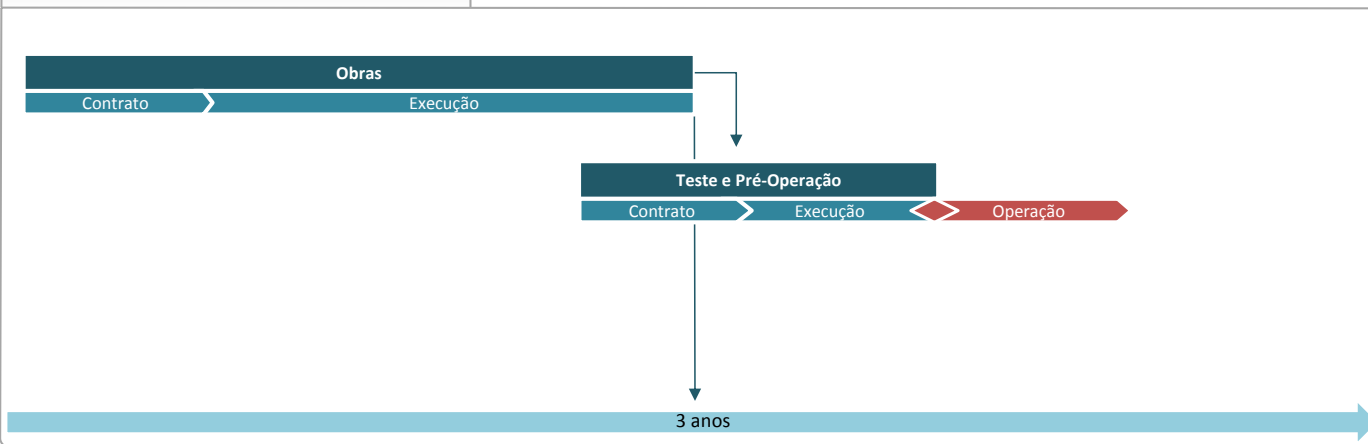

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Estudos/ Projetos/ Data | ND |
| Órgão Contratante | ND |
| Link - Croquis Sistemas Existentes | Sistema Existente |
| Link - Croqui Sistema Proposto | Sistema Proposto |