

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DA ETA TULIPAS (HOLAMBRA)


### DADOS GERAIS

	Código	SP-RM-ETA-0983
	Sedes atendidas	Holambra
	População abrangida (2035)	15483 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Holambra
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio Camanducaia e e Córrego Borda da Mata
	Bacia Hidrográfica	Rio Jaguari
Descrição	<p>O SAA de Holambra conta com uma captação superficial no Rio Camanducaia, cuja água captada é tratada na ETA Tulipas, do tipo convencional, e uma captação superficial no Lago do Holandês, Córrego Borda da Mata, cuja água é encaminhada para a ETA Tulipas e para a ETA Centro, esta também do tipo convencional. O projeto prevê ampliação da ETA Tulipas existente para 120 L/s.</p>	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 5.45 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos próprios
Executores e Intervenientes	Águas de Holambra - Aegea

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

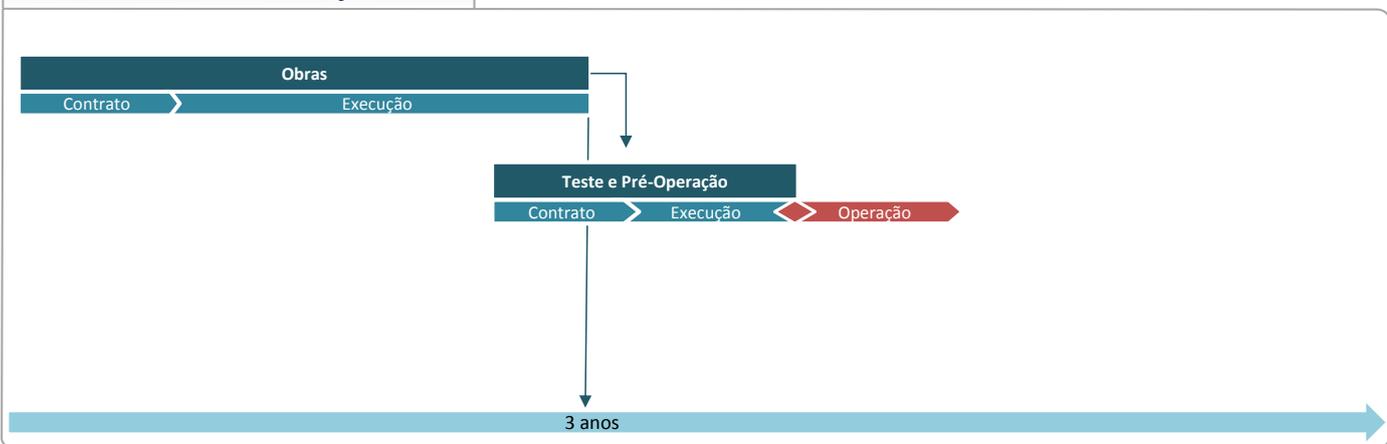

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>