


## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR (DISTRITO INDUSTRIAL) DE BRODOWSKI


### DADOS GERAIS

	Código	SP-RM-POC-067
	Sedes atendidas	Brodowski
	População abrangida (2035)	28.539 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Brodowski
	Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
	Bacia Hidrográfica	-
<p><b>Descrição</b></p> <p>O SAA atual de Brodowski conta com quatro poços profundos, sendo dois de uso emergencial, cuja água captada recebe tratamento por simples desinfecção. O projeto prevê a construção de um poço profundo de 600 metros de profundidade no Aquífero Guarani para o abastecimento do Bairro Distrito Industrial, com capacidade de 69 L/s.</p>		
<b>Finalidades Atendidas</b>		Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2021
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 4,12 milhões
Fonte de recursos financeiros	FUNASA
Executores e Interventores	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Brodowski (SAAEB)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

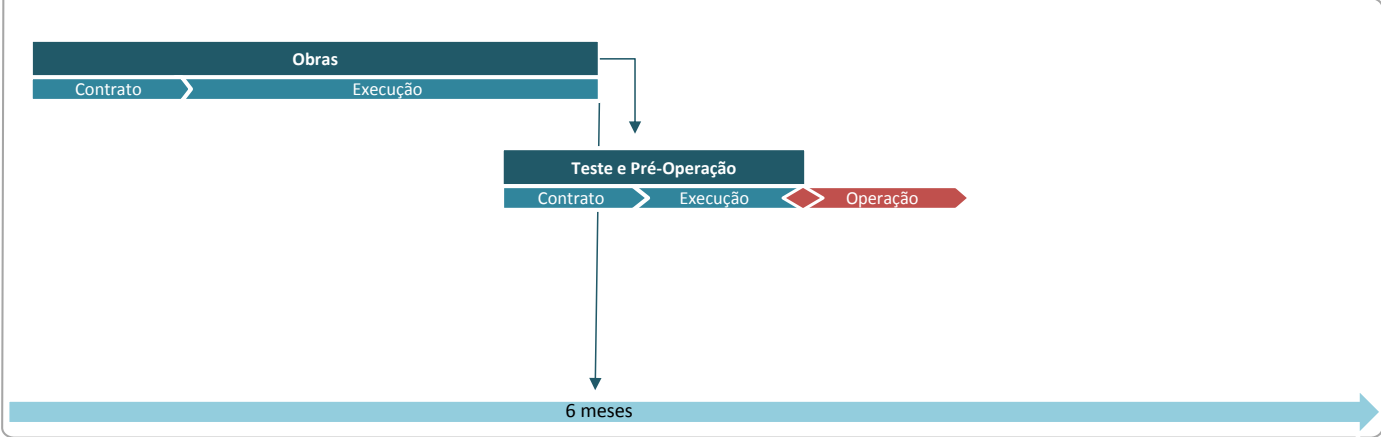

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>