

SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DA ETA MAIRIPORÃ DE MAIRIPORÃ

DADOS GERAIS



Código	SP-RM-SAA-043
Sedes atendidas	Mairiporã
População abrangida (2035)	114.386 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Mairiporã
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Juqueri
Bacia Hidrográfica	Alto Tietê

Descrição


O SAA de Mairiporã conta com uma captação superficial na Represa Paiva Castro (Rio Juqueri), cuja água captada é tratada na ETA Mairiporã, do tipo convencional. O sistema também conta com uma captação no Rio Jundiázinho, que recebe tratamento convencional na ETA Terra Preta, e com nove poços que recebem tratamento por simples desinfecção. O projeto prevê ampliação da ETA Mairiporã, com aumento da capacidade para 200 L/s para atendimento da demanda futura. A captação do Rio Juqueri também será ampliada, com instalação de captação flutuante com bombas submersíveis próxima a ETA.

Finalidades Atendidas: Abastecimento urbano

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 81,44 milhões
Fonte de recursos financeiros	Governo Federal - Financiamento PAC
Executores e Intervenientes	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

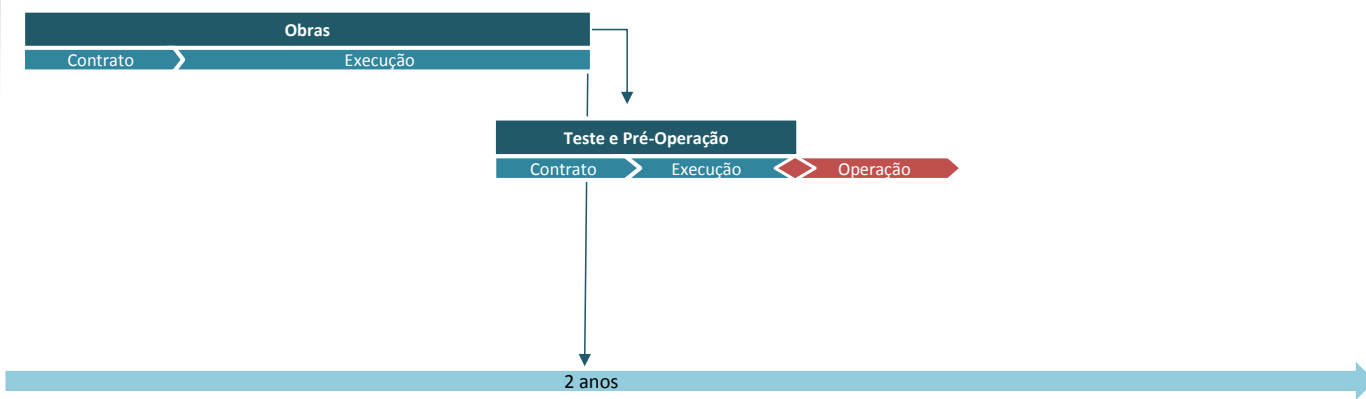

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto