

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR BOIÇUCANGA (SÃO SEBASTIÃO)

### DADOS GERAIS



Código	SP-RM-SAA-046
Sedes atendidas	São Sebastião
População abrangida (2035)	102.963 habitantes
Sistema	Sistema Isolado São Sebastião
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Mocóca, Rio Tourinhos, Rio Guaxinduba e Rio Claro
Bacia Hidrográfica	-

#### Descrição


A sede urbana de São Sebastião é abastecida pelo Sistema Integrado Porto Novo, através de captação superficial no rio Claro, e encaminhamento da água para tratamento em ETA do tipo convencional; e pelo sistema isolado, composto por sete captações superficiais, com encaminhamento da água para tratamento em três ETAs do tipo convencional e quatro por filtração. A obra proposta prevê a ampliação do Sistema Boiçucanga, através de uma nova captação no rio Boiçucanga, em local diferente do existente, com capacidade de 50 L/s. A captação será por meio de estação elevatória, com capacidade de 140 L/s, e adutora de água bruta com 300 mm de diâmetro e extensão de 96 m até a ETA Boiçucanga. Ainda, prevê a ampliação da ETA, para uma capacidade nominal de 75 L/s, adutora de água tratada e melhorias nas redes de distribuição do bairro.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2025
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 12,01 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Interventores	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

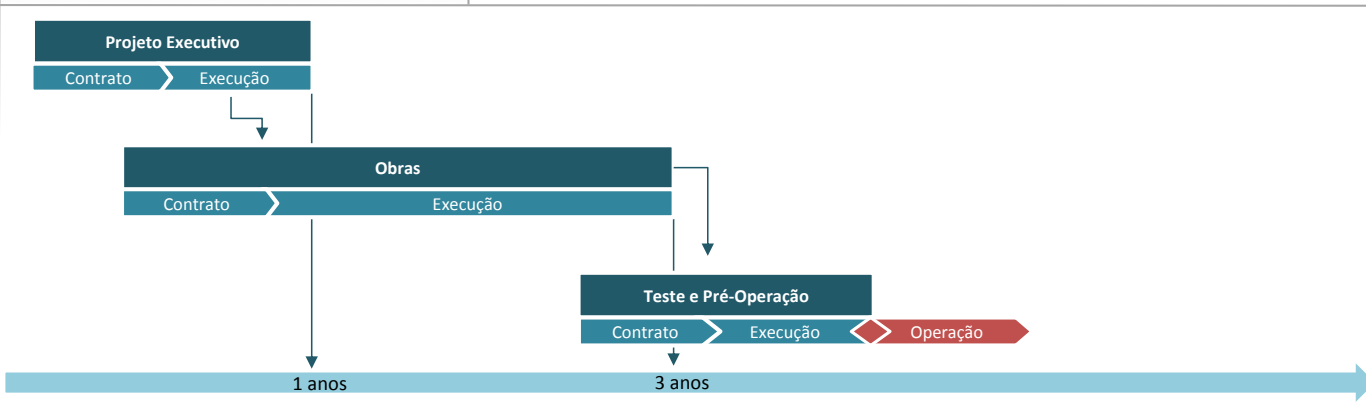

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	Plano Municipal de Saneamento Básico de São Sebastião (2014)
Órgão Contratante	Governo do Estado de São Paulo
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>