

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR (EMERGENCIAL) DE PORTO FELIZ

### DADOS GERAIS



Código	SP-RM-SAA-094
Sedes atendidas	Porto Feliz
População abrangida (2035)	51.974 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Porto Feliz
Manancial - Fonte Hídrica	Subterrâneo
Bacia Hidrográfica	-

#### Descrição


Atualmente, Porto Feliz é abastecido por uma captação superficial no Ribeirão Aveçuia, que encaminha a água até a ETA do tipo convencional. Ainda, conta com seis poços profundos, sendo que cinco deles recebem tratamento por filtração e um por simples desinfecção. O projeto consiste na implantação de sistema emergencial composto de cinco poços para suprir eventuais dificuldades de captação e tratamento da água do Ribeirão Aveçuia, com capacidade de 28 L/s.

Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano
-----------------------	----------------------

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,51 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervenientes	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Porto Feliz (SAAE)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

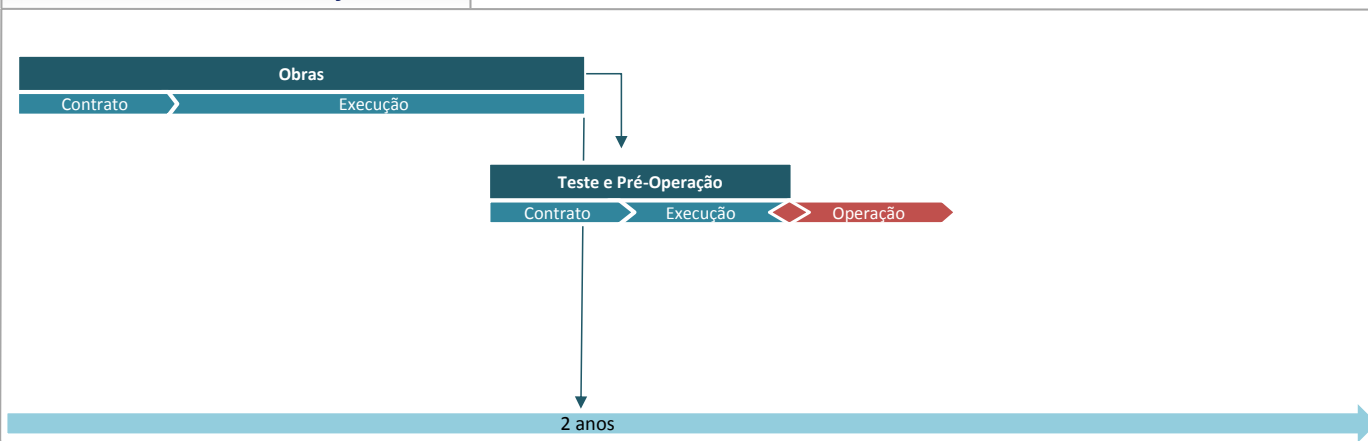

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>