


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DA ETA CENTRAL (BOM JESUS DOS PERDÕES)


DADOS GERAIS

	Código	SP-SE-SAA-068
	Sedes atendidas	Bom Jesus dos Perdões
	População abrangida (2035)	30.160 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Bom Jesus dos Perdões
	Manancial - Fonte Hídrica	Ribeirão Cachoeirinha
	Bacia Hidrográfica	Piracicaba-Capivari-Jundiá
	Descrição	<p>O SAA atual de Bom Jesus dos Perdões conta com uma captação no Ribeirão Cachoeirinha, cuja água captada é tratada na ETA Central, do tipo convencional. Existe uma segunda ETA convencional (ETA Alpes) que recebe a água da captação no Ribeirão Vargem Grande. Além disso, o sistema possui captação na Nascente Água da Serra, sendo a água desta tratada por filtração rápida. Por fim, o sistema conta com mais 8 poços que recebem tratamento por simples desinfecção. A obra prevê uma nova captação no Ribeirão Cachoeirinha, ao lado da captação existente, que será substituída, além de uma nova adutora de água bruta que será utilizada em paralelo com a existente, nova ETA no mesmo terreno da ETA Central e de reservatório com volume de 1.000 m³.</p>
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 7,39 milhões
Fonte de recursos financeiros	ND
Executores e Intervenientes	Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

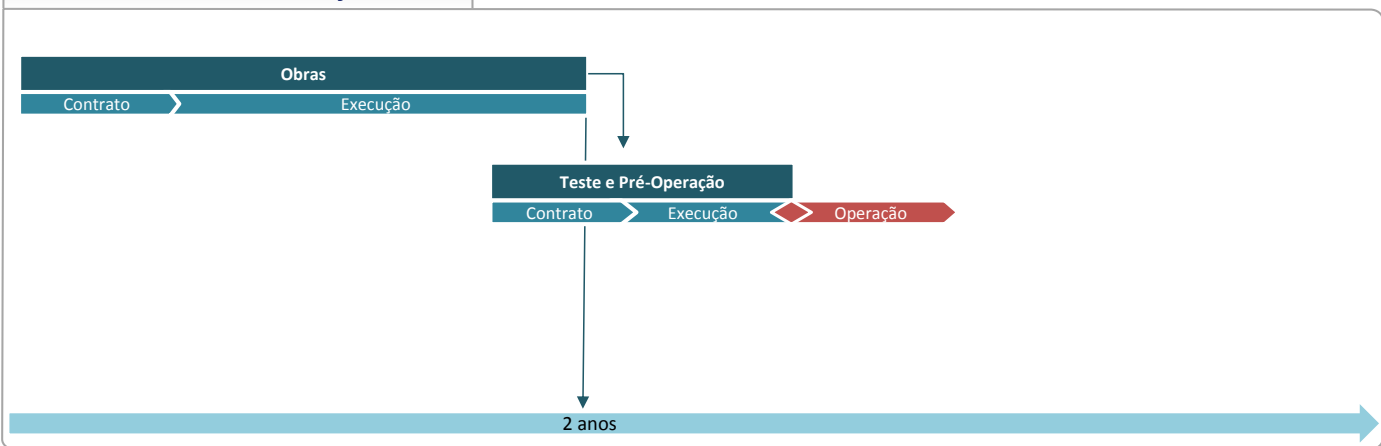

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto