

## SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DA ETA DE OURINHOS

### DADOS GERAIS



Código	SP-SO-ETA-095
Sedes atendidas	Ourinhos
População abrangida (2035)	121.962 habitantes
Sistema	Sistema Isolado Ourinhos
Manancial - Fonte Hídrica	Rio Pardo
Bacia Hidrográfica	Médio Paranapanema

#### Descrição


O SAA de Ourinhos conta com uma captação superficial no Rio Pardo, cuja água captada é tratada na ETA convencional. O sistema também conta com quatro poços que recebem tratamento por simples desinfecção. O projeto prevê ampliação da ETA existente para 400 L/s e melhoria do processo de tratamento com filtração rápida.

Finalidades Atendidas Abastecimento urbano

### ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Projeto Executivo concluído
Prazo previsto conclusão de obras	2024
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 14.27 milhões
Fonte de recursos financeiros	-
Executores e Intervenientes	Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos (SAE)

### FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

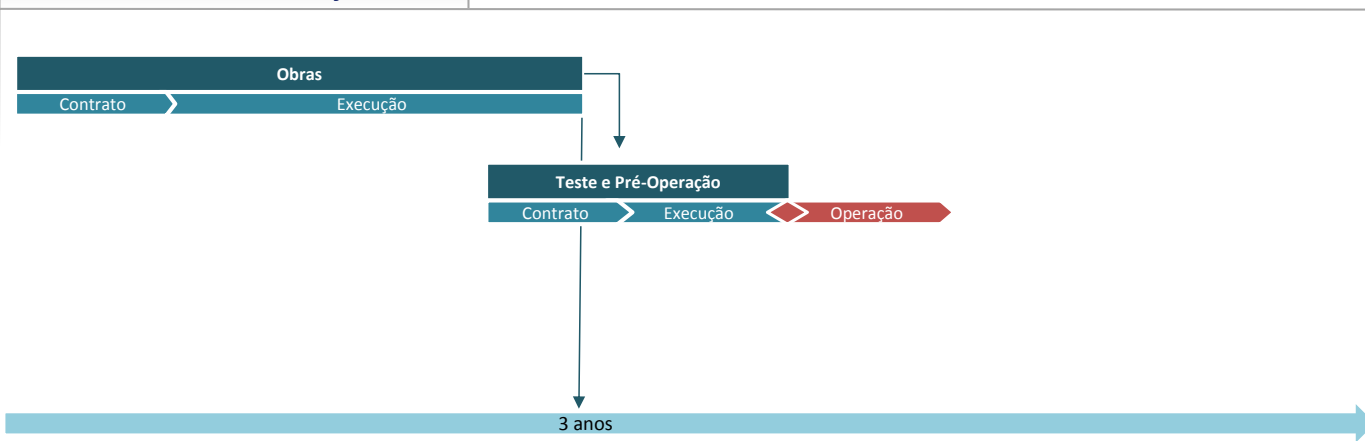

### DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	<a href="#">Sistema Existente</a>
Link - Croqui Sistema Proposto	<a href="#">Sistema Proposto</a>