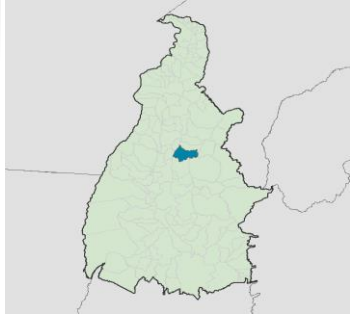


SISTEMA ISOLADO - AMPLIAÇÃO DA ETA DE PEDRO AFONSO


DADOS GERAIS

	Código	TO-NE-ETA-007
	Sedes atendidas	Pedro Afonso
	População abrangida (2035)	14.755 habitantes
	Sistema	Sistema Isolado Pedro Afonso
	Manancial - Fonte Hídrica	Rio do Sono
	Bacia Hidrográfica	Rio Tocantins
Descrição	O abastecimento de Pedro Afonso é realizado através de captação em manancial superficial com tratamento em ETA convencional. A obra consiste na ampliação da ETA convencional, com aumento de 14 L/s na capacidade, de modo que a capacidade total da ETA após a conclusão da obra será de 55,6 L/s.	
Finalidades Atendidas	Abastecimento urbano	

ESTÁGIO / PRAZO / INVESTIMENTO

Estágio / Status 2020	Obras em andamento
Prazo previsto conclusão de obras	2023
Investimento previsto (ref. dez/2020)	R\$ 0,48 milhões
Fonte de recursos financeiros	Recursos Próprios
Executores e Intervenientes	Prefeitura Municipal de Pedro Afonso

FLUXOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

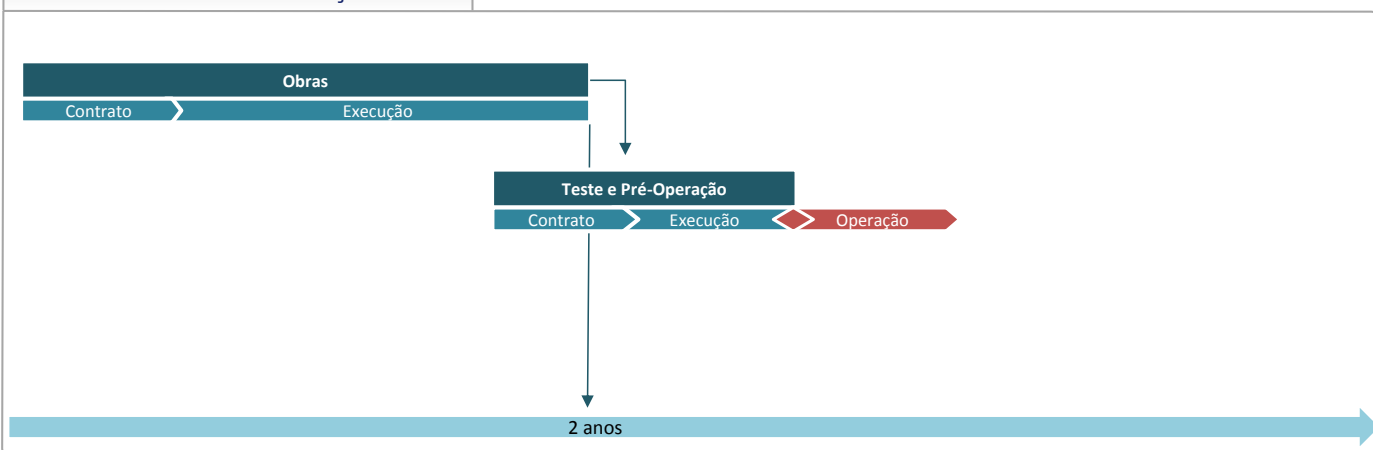

DOCUMENTAÇÃO DISPONÍVEL

Estudos/ Projetos/ Data	ND
Órgão Contratante	ND
Link - Croquis Sistemas Existentes	Sistema Existente
Link - Croqui Sistema Proposto	Sistema Proposto