


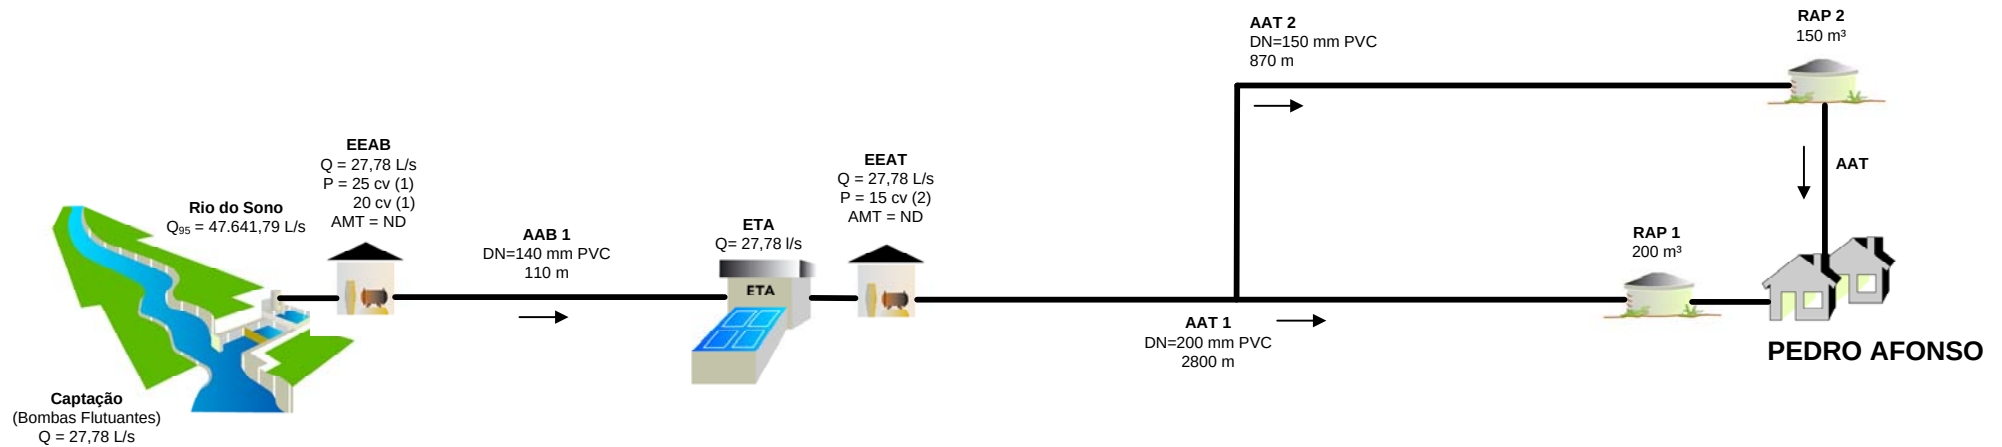

POPULAÇÃO URBANA (hab)		SISTEMA PRODUTOR			TIPOS DE CAPTAÇÃO		SITUAÇÃO		SISTEMA ISOLADO DE PEDRO AFONSO			Nº	0000	
Bairro/Distrito/Povoado	De 50.000 a 250.000	Adutora	Tratamento	Existente	Captação Fio d'Água/ Tomada Direta	Bateria de n poços	 PEDRO AFONSO TOCANTINS	Município: Pedro Afonso			Estado: TO	Data: Mar/2010	Código	
Até 5.000	De 250.000 a 1.000.000	Estação Elevatória	Filtros	Projetado Atlas	Barragem/ Açude	Chafariz		Consórcio			Fonte			
De 5.000 a 50.000	Mais de 1.000.000	Estação de Tratamento de Água	Reservatório	Em Obras	Poço	Carro-pipa		ENGECORPS			cobrape		Prefeitura Municipal	
		Dessalinizador	Reservatório Elevado											