


Sistema Cantareira

Q_{95%} = 29.900 L/s
Q_N = 33.000 L/s

Sistema SÃO LOURENÇO (4.700 L/s)

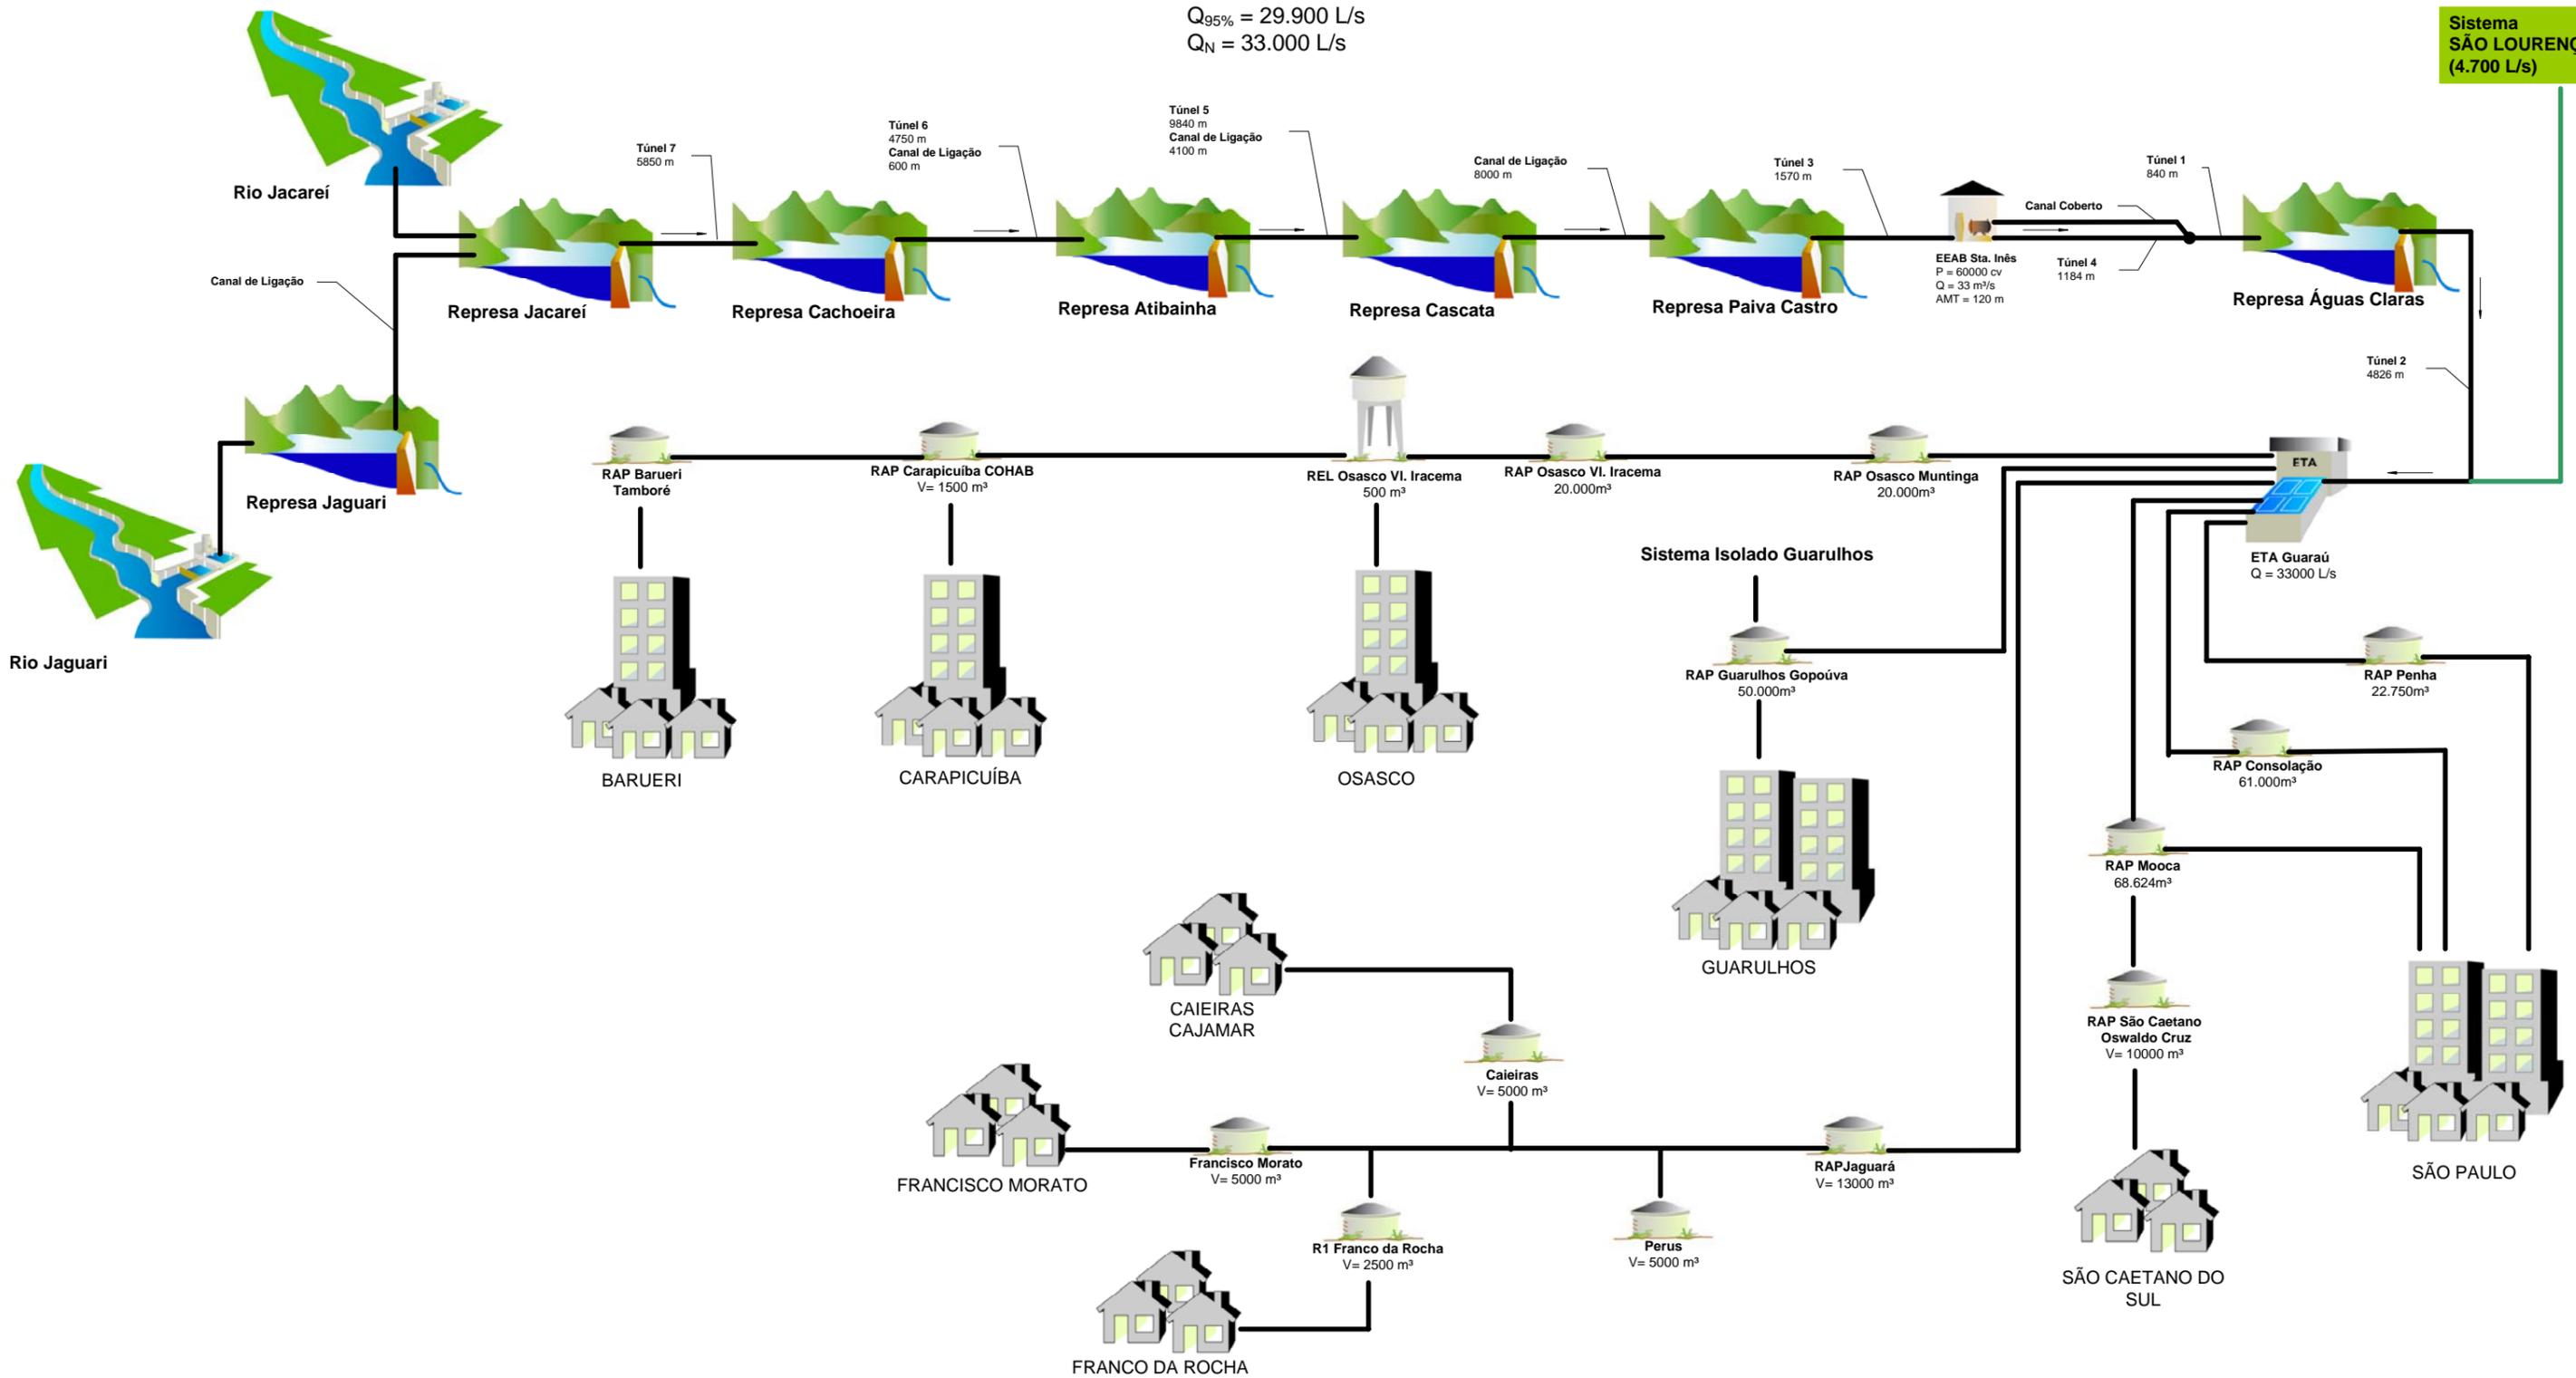

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA INTEGRADO CANTAREIRA - PROPOSTO			Nº 0000						
<ul style="list-style-type: none"> Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000 Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> Adutora Estação Elevatória Estação de Tratamento de Água Dessalinizador Tratamento Filtros Reservatório Elevado Reservatório Apoiado Existente Projetado Em Obras 	<ul style="list-style-type: none"> Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Poço Bateria de n poços Chafariz Carro-pipa 		Município	RMS	Estado	SP	Data	Jun/09	Código		Fonte	
Consórcio:   													

