
## ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA



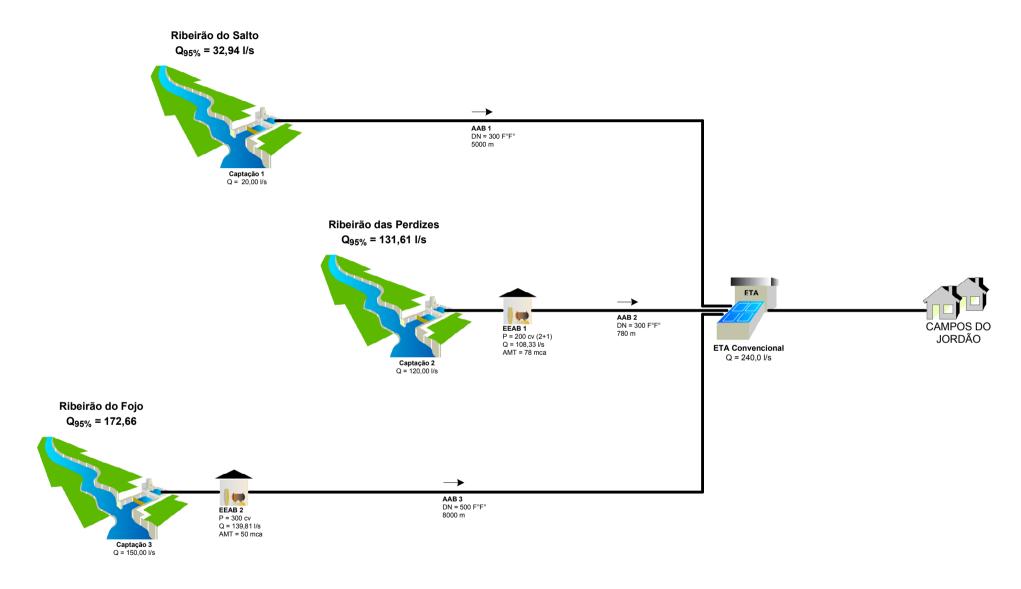

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO	SITUAÇÃO	SISTEMA ISOLADO CAMPOS DO JORDÃO	, I	N°	0000
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000	Adutora Tratamento Existente	Captação Fio d'Água/ Bateria de n		313 I EIVIA ISOLADO CAIVIFOS DO JORDAC			0000
Ballio/Bistrito/I ovoado	Estação Elevatória Filtros	= Tomada Bircia		Município: Estado:	Data	Código	
Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000	Estação de Tratamento Reservatório Projetado	Barragem/ Açude Chafariz		Campos do Jordão São Paulo	17/05/2010	Conto	
De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	de Água Apoiado Reservatório Elevado Elevado	Poço Carro-pipa		consórcio  ENGECORPS Corpo de Engenheiros Consultores Ltda.	orape	Fonte	SABESP