
ATLAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA



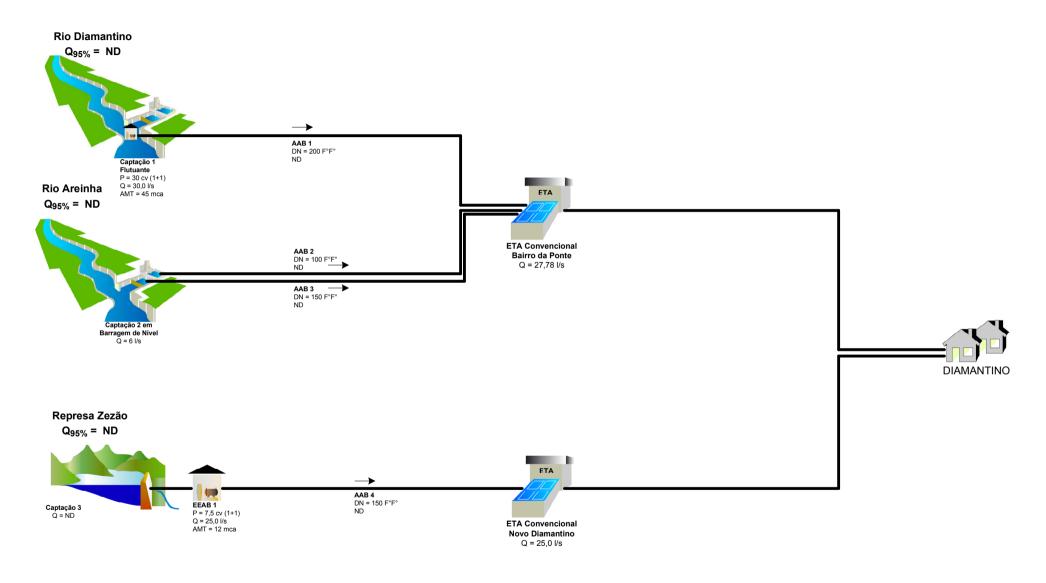

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	TIPOS DE CAPTAÇÃO SITUAÇÃO		SISTEMA ISOLADO DIAMANTINO		Nº	0000
Bairro/Distrito/Povoado De 50.000 a	Adutora Tratamento	captação Fio d'Água/ Bateria de n		SISTEMA ISOLADO DIAMANTIN	<i></i>		0000
Ballio/Distilio/Povoado	Estação Elevatória Filtros	Tomada Direta poços		Município: Estad	o: Data	Código	
Até 5.000 De 250.000 a		etado Barragem/ Açude Chafariz		Diamantino Mato	Grosso 09/06/2010	-	
	de Água Apoiado			consórcio ENGECORP	5	Fonte	DDIVADO
De 5.000 a 50.000 Mais de 1.00	Dessalinizador Reservatório Elevado	Obras Poço Carro-pipa		Corpo de Engenheiros Consultores L	cobrape		PRIVADO