

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Caririaçu

CE


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Caririaçu		UF	CE	Código IBGE	2303204
População urbana		Prestador dos serviços				
Atual (2013)	Estimada (2035)	SAMAE	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caririaçu			
14.259	19.475					

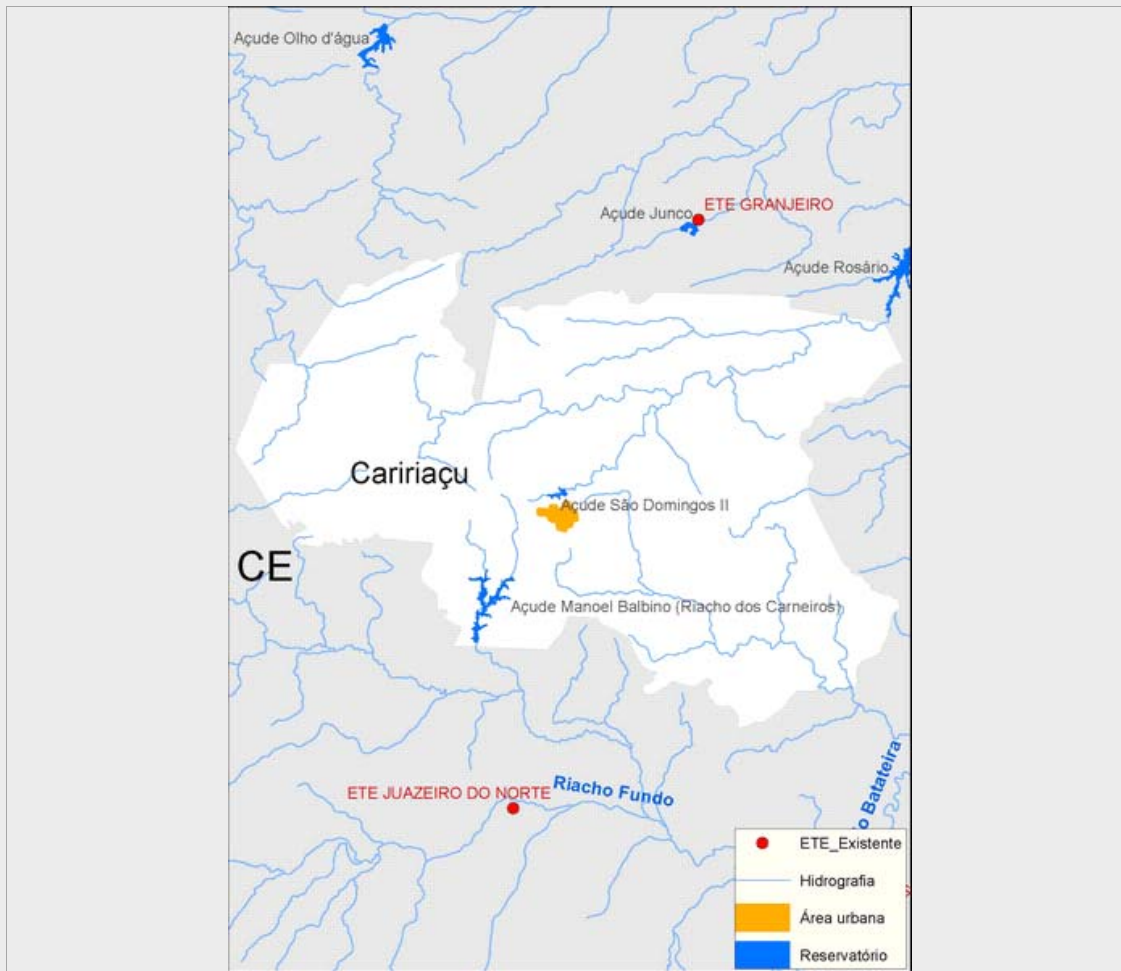

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	85,2%	16,8	656,3	656,3
Soluções individuais	6,5%	1,3	50,4	20,2
Com coleta e sem tratamento	8,2%	1,6	63,3	63,3
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		19,8	770,0	739,8

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	105,2	42,1	10,0%	Corpo receptor intermitente ou efêmero (Requer alta remoção de patógenos)	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	946,5	189,3	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Sim

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 19.888.080,96	Estação de tratamento	R\$ 3.204.598,92	Total	R\$ 23.092.679,88
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE CARIRIAÇU (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Caririaçu

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE CARIRIAÇU (solução estudada na modelagem)	População atendida	17.528
Processo de referência	Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação		
Eficiência adotada	80,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	36,5	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	946,5	Carga lançada (Kg DBO/dia)	189,3
-----------------------	------	------------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Riacho Jenipapeiro		
Vazão de referência (L/s)	0,8	Classe de enquadramento adotada	2