

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Flores do Piauí

PI

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município Flores do Piauí UF PI Código IBGE 2203800

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Flores do Piauí
2.001	2.814		

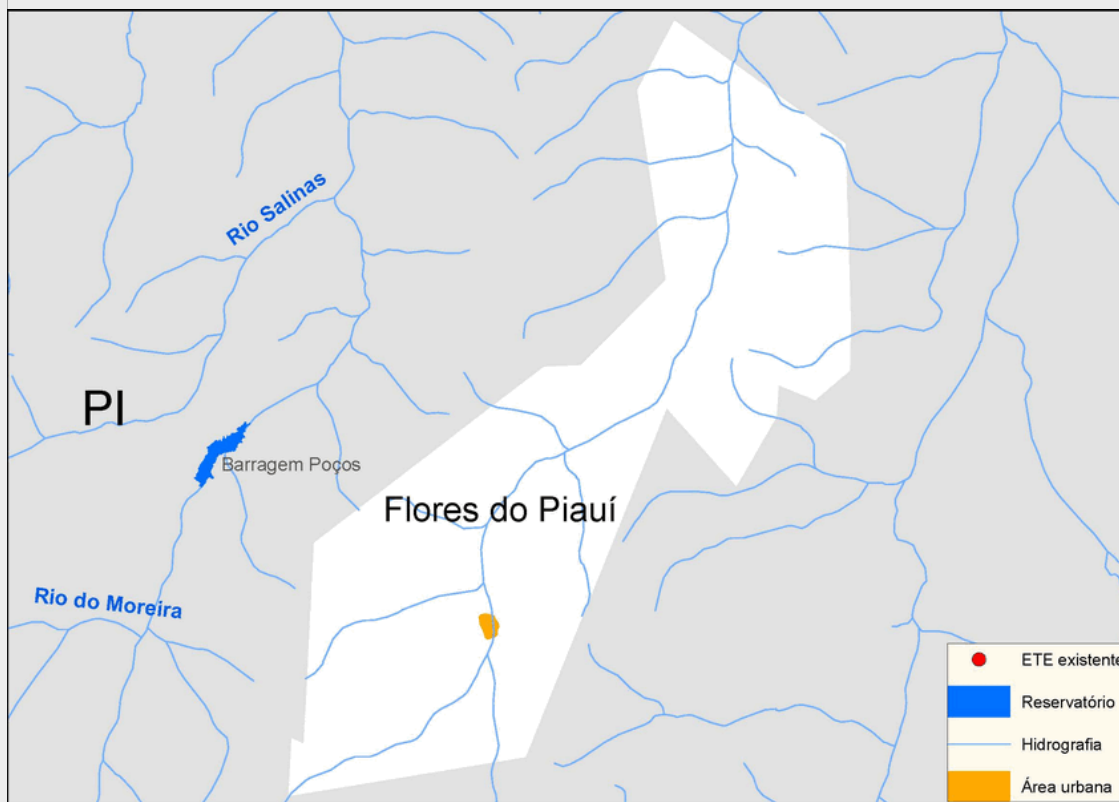

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	67,6%	1,8	73,1	73,1
Soluções individuais	30,6%	0,8	33	13,2
Com coleta e sem tratamento	1,8%	0,0	2,0	2,0
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		2,7	108,1	88,2

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	15,2	6,1	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	136,8	27,4	90,0%			Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 4.004.200,14	Estação de tratamento	R\$ 420.417,87	Total	R\$ 4.424.618,02
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE FLORES DO PIAUÍ (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Flores do Piauí

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE FLORES DO PIAUÍ (solução estudada na modelagem) População atendida 2.533

Processo de referência Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação

Eficiência adotada 80,0% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s) 5,3 Carga afluente (Kg DBO/dia) 136,8 Carga lançada (Kg DBO/dia) 27,4

Características do corpo receptor

Nome Riacho do Mucaitá

Vazão de referência (L/s) 111,1 Classe de enquadramento adotada 2