

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Paquetá

PI


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Paquetá	UF	PI	Código IBGE	2207553
População urbana		Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Paquetá		
526	1.293				

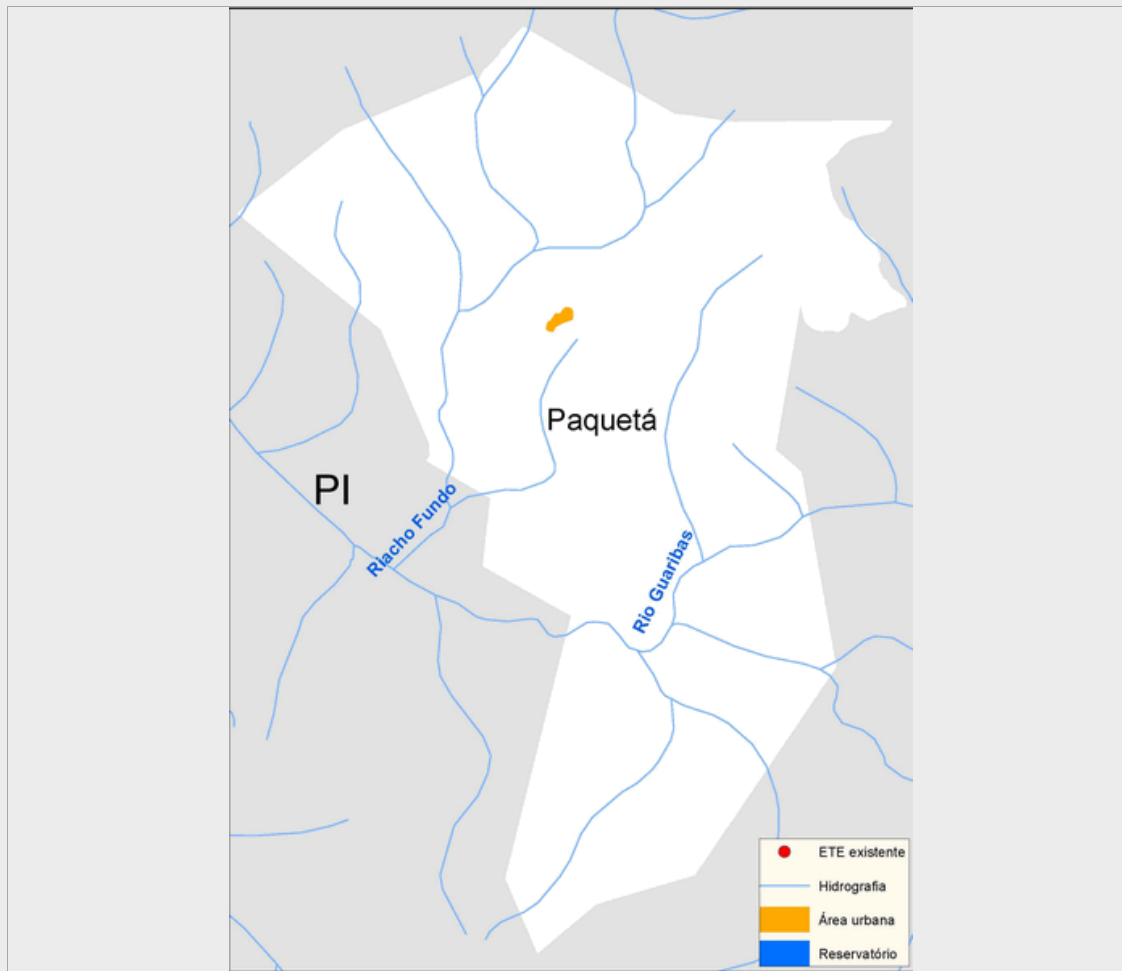

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	97,5%	0,8	27,7	27,7
Soluções individuais	2,5%	0	0,7	0,3
Com coleta e sem tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		0,8	28,4	28,0

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	7,0	2,8	10,0%	Tratamento secundário avançado	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	62,8	4,4	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 1.866.016,30	Estação de tratamento	R\$ 342.025,43	Total	R\$ 2.208.041,73
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE PAQUETÁ (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Paquetá

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE PAQUETÁ (solução estudada na modelagem)	População atendida	1.164
Processo de referência	Lodos Ativados		
Eficiência adotada	93,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	2,4	Carga afluente (Kg DBO/dia)	62,9	Carga lançada (Kg DBO/dia)	4,4
----------------------	-----	-----------------------------	------	----------------------------	-----

Características do corpo receptor

Nome	Riacho Fundo		
Vazão de referência (L/s)	59,0	Classe de enquadramento adotada	2