

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Sebastião Leal

PI

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Sebastião Leal	UF	PI	Código IBGE	2210631
------------------	----------------	-----------	----	--------------------	---------

População urbana		Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Sebastião Leal		
1.956	2.532				

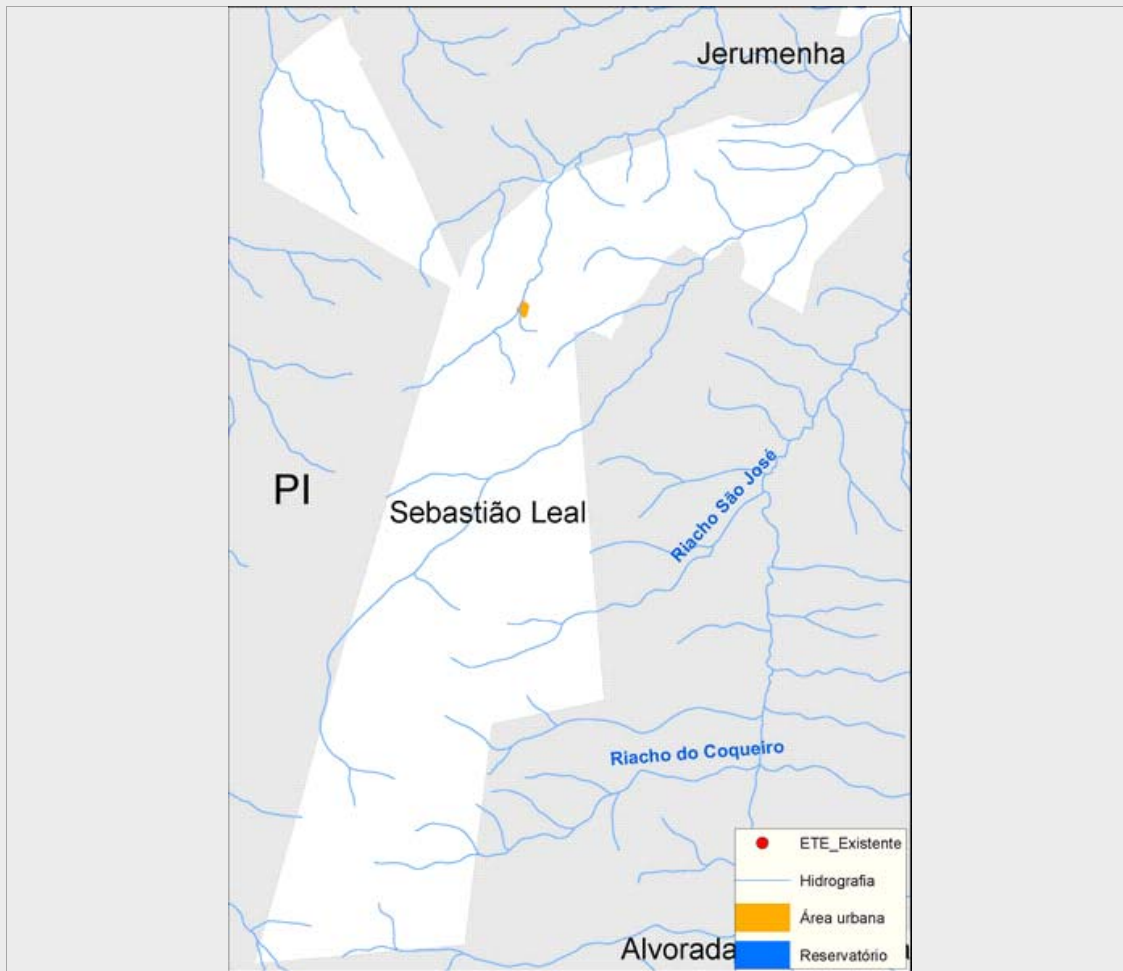

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	99,1%	1,6	104,6	104,6
Soluções individuais	0,0%	0	0	0
Com coleta e sem tratamento	0,9%	0,0	1,0	1,0
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		1,6	105,6	105,6

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	13,7	5,5	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	123,0	49,2	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 3.625.626,49	Estação de tratamento	R\$ 521.818,65	Total	R\$ 4.147.445,14
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE SEBASTIÃO LEAL (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Sebastião Leal

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE SEBASTIÃO LEAL (solução estudada na modelagem)	População atendida	2.279
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	4,7	Carga afluente (Kg DBO/dia)	123,1	Carga lançada (Kg DBO/dia)	49,2
----------------------	-----	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Riacho da Prata		
Vazão de referência (L/s)	135,8	Classe de enquadramento adotada	2