

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

São João da Baliza

RR


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	São João da Baliza		UF	RR	Código IBGE	1400506
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de São João da Baliza			
5.117	6.149					

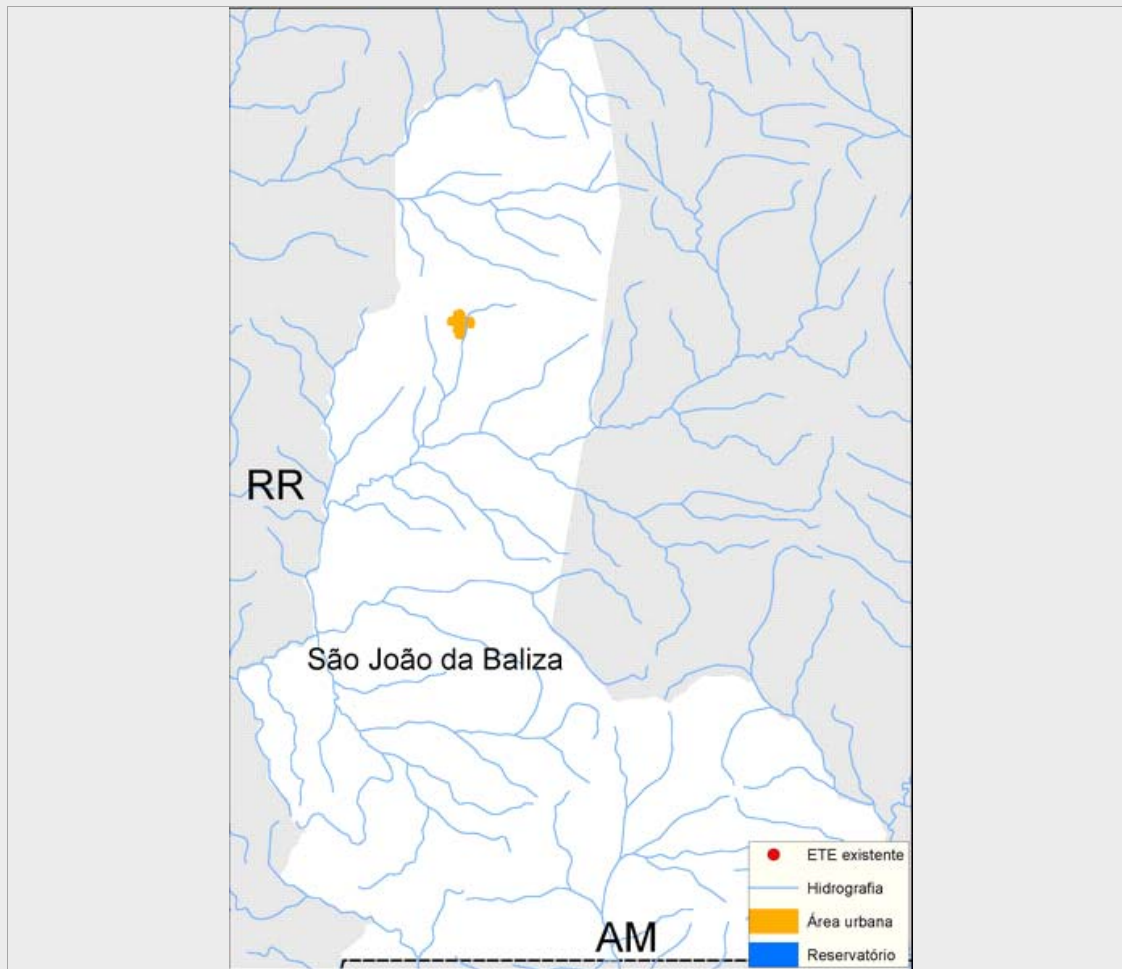

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	74,7%	3,4	206,3	206,3
Soluções individuais	15,4%	0,7	42,5	17
Com coleta e sem tratamento	10,0%	0,5	27,5	27,5
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		4,6	276,3	250,8

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	33,2	13,3	10,0%	Tratamento secundário avançado	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	298,8	9,0	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 6.164.755,59	Estação de tratamento	R\$ 2.130.719,55	Total	R\$ 8.295.475,14
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE SÃO JOÃO DA BALIZA (solução estudada na modelag

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

São João da Baliza

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE SÃO JOÃO DA BALIZA (solução estudada na modelagem) População atendida 5.534

Processo de referência Lodos Ativados + físico-químico

Eficiência adotada 97,0% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s) 11,5 Carga afluyente (Kg DBO/dia) 298,8 Carga lançada (Kg DBO/dia) 9,0

Características do corpo receptor

Nome Não disponível na base hidrográfica utilizada

Vazão de referência (L/s) 32,0 Classe de enquadramento adotada 2