

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Miguelópolis

SP

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município Miguelópolis UF SP Código IBGE 3529708

População urbana

Prestador dos serviços

Atual (2013)


Estimada (2035)

SABESP

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

20.226

21.534

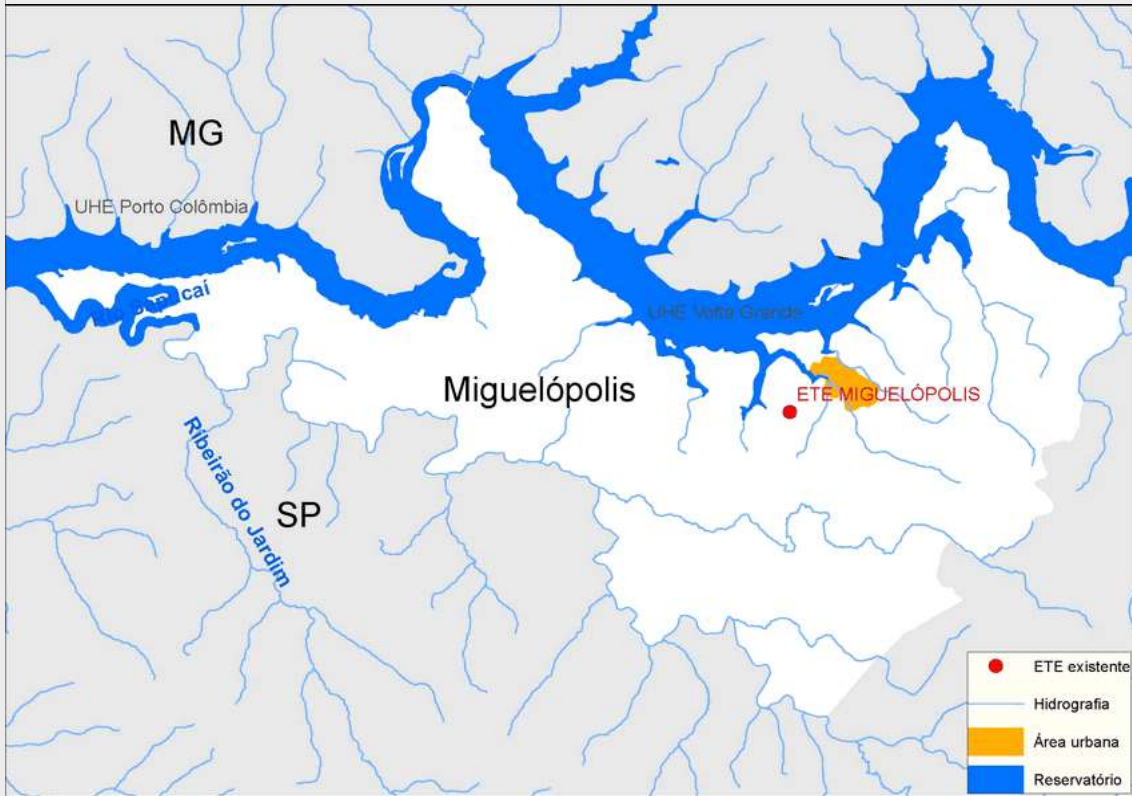

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	9,2%	2,9	94,3	94,3
Soluções individuais	1,1%	0,4	11,7	4,7
Com coleta e sem tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
Com coleta e com tratamento	89,7%	28,4	922,2	230,5
		31,7	1.028,2	329,5

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	
Soluções individuais	0,0	0,0	0,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	1.162,8	290,7	100,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 5.436.908,38	Estação de tratamento	R\$ 739.776,06	Total	R\$ 6.176.684,44
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE MIGUELÓPOLIS

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE MIGUELÓPOLIS

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Miguelópolis

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)

Características da ETE

Nome	ETE MIGUELÓPOLIS	População atendida	17.078
Processo	LAGOA ANAERÓBIA + LAGOA FACULTATIVA		
Eficiência adotada	75,0%	Status	Ativa
		Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	28,4	Carga afluente (Kg DBO/dia)	922,2	Carga lançada (Kg DBO/dia)	230,5
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Não disponível na base hidrográfica utilizada		
Vazão de referência (L/s)	154,1	Classe de enquadramento adotada	2

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE MIGUELÓPOLIS	População atendida	21.534
Processo de referência	Lagoa anaeróbia + Lagoa facultativa		
Eficiência adotada	75,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	44,6	Carga afluente (Kg DBO/dia)	1.162,8	Carga lançada (Kg DBO/dia)	290,7
----------------------	------	-----------------------------	---------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Não disponível na base hidrográfica utilizada		
Vazão de referência (L/s)	154,1	Classe de enquadramento adotada	2