

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Valentim Gentil

SP

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município Valentim Gentil UF SP Código IBGE 3556107

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	SABESP	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
10.964	13.198		

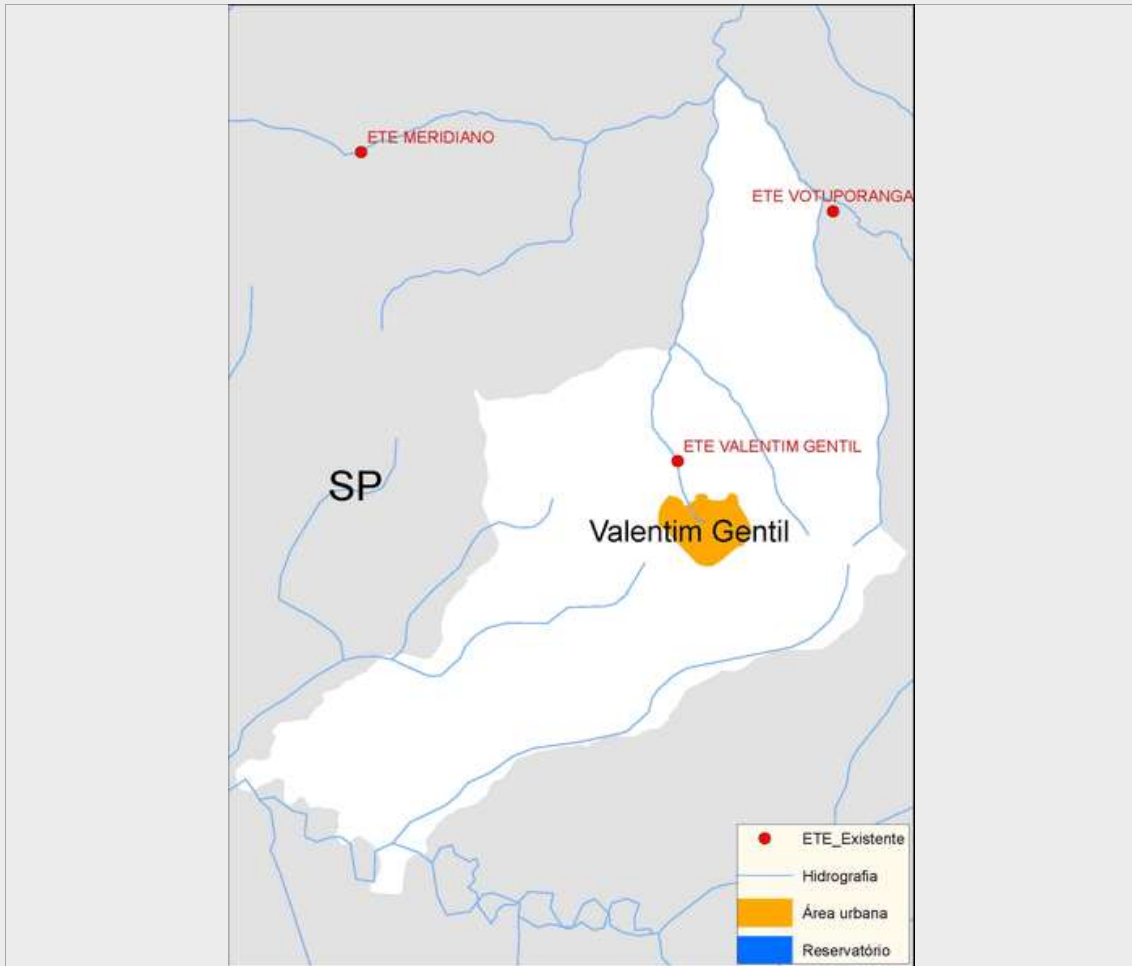

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	2,5%	0,5	15,9	15,9
Soluções individuais	0,5%	0,1	3,1	1,2
Com coleta e sem tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
Com coleta e com tratamento	97,0%	18,0	618,2	154,6
		18,6	637,3	171,7

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	0,0	0,0	0,0%	Tratamento secundário avançado	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	712,7	49,9	100,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 2.134.271,94	Estação de tratamento	R\$ 4.394.536,55	Total	R\$ 6.528.808,49
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE VALENTIM GENTIL

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE VALENTIM GENTIL

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Valentim Gentil

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)

Características da ETE

Nome	ETE VALENTIM GENTIL	População atendida	11.449
Processo	LAGOA FACULTATIVA		
Eficiência adotada	75,0%	Status	Ativa
		Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	18,0	Carga afluente (Kg DBO/dia)	618,2	Carga lançada (Kg DBO/dia)	154,6
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Não disponível na base hidrográfica utilizada		
Vazão de referência (L/s)	110,1	Classe de enquadramento adotada	2

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE VALENTIM GENTIL	População atendida	13.198
Processo de referência	Lodos Ativados		
Eficiência adotada	93,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	17,2	Carga afluente (Kg DBO/dia)	712,7	Carga lançada (Kg DBO/dia)	49,9
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Não disponível na base hidrográfica utilizada		
Vazão de referência (L/s)	110,1	Classe de enquadramento adotada	2