


Sistema Isolado Tristeza

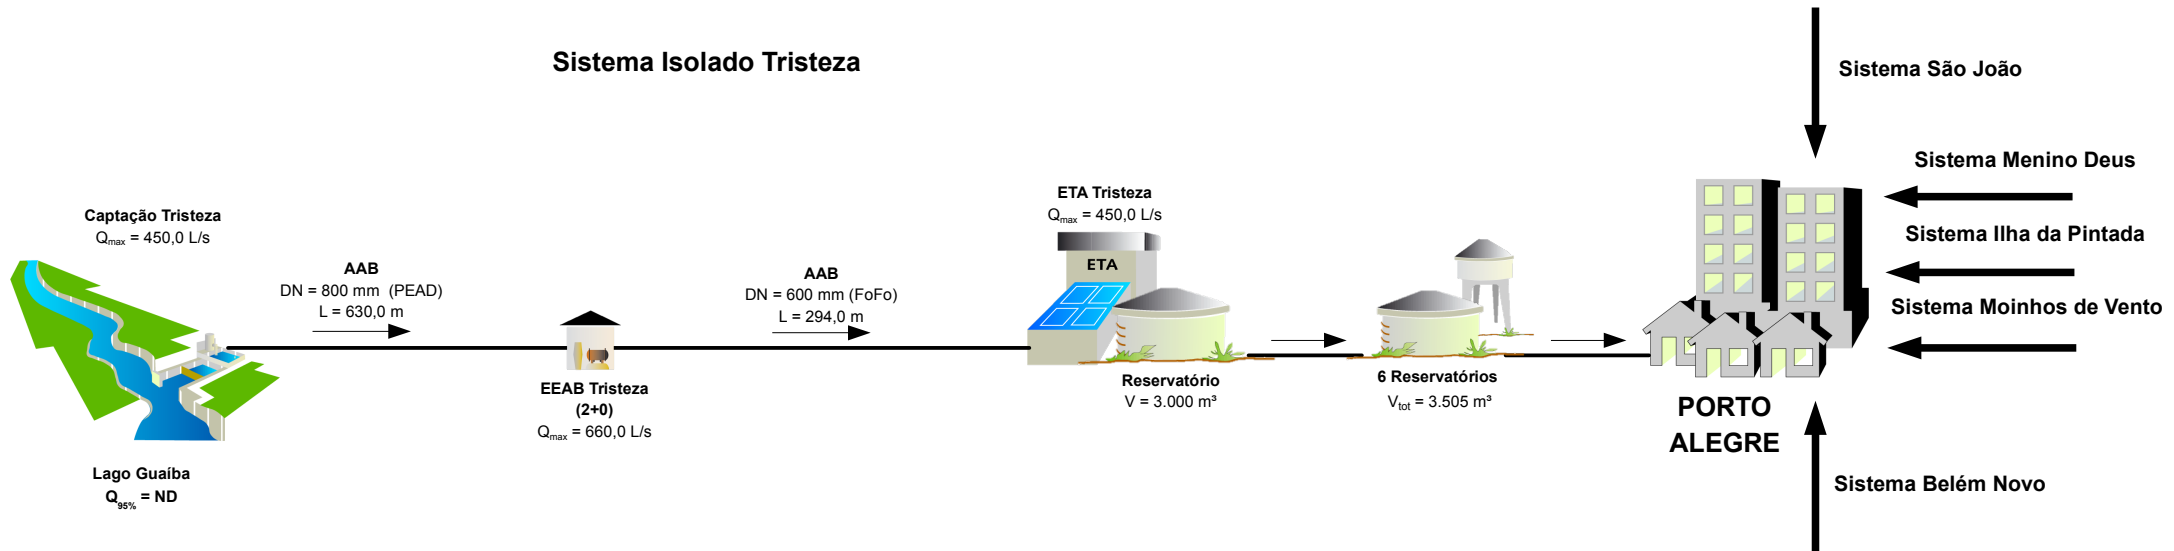

POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA PRODUTOR	CAPTAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	SISTEMA ISOLADO TRISTEZA
<ul style="list-style-type: none"> Bairro/Distrito/Povoado Até 10.000 De 10.000 a 50.000 De 50.000 a 250.000 De 250.000 a 1.000.000 Mais de 1.000.000 	<ul style="list-style-type: none"> Adutora Circular Adutora Retangular / Trapezoidal / Canal Adutora em Série Adutora em Paralelo Estação Elevatória Tratamento Simplificado Tratamento Convencional Filtros Dessalinizador Reservatório Apoiado / Enterrado / Semi-Enterrado Reservatório Elevado Agrupamento de Reservatórios Reservatório junto à ETA 	<ul style="list-style-type: none"> Dreno/ Fonte Captação Fio d'Água/ Tomada Direta Barragem/ Açude Chafariz Poço Bateria de poços Carro-pipa Uso Emergencial 		<p>Município: Porto Alegre Estado: RS Data: ABRIL/2019</p> <p>Operador:</p>