

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Cristianópolis

GO

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



 ANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Município

Cristianópolis

UF

GO

Código IBGE

5206305

População urbana

Prestador dos serviços

Atual (2013)


Estimada (2035)

PM

Prefeitura Municipal de Cristianópolis

2.543

2.691

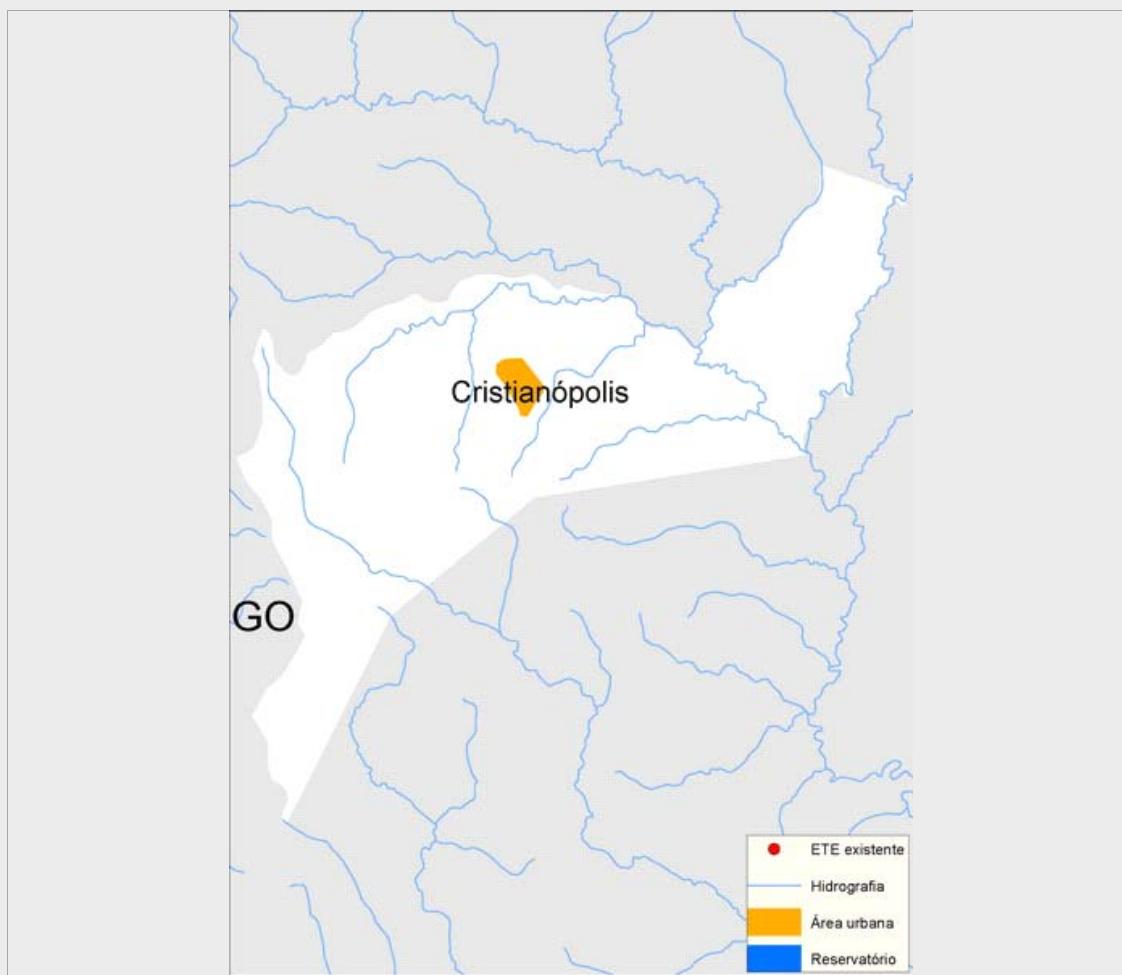

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	94,7%	3,8	130,1	130,1
Soluções individuais	2,0%	0,1	2,7	1,1
Com coleta e sem tratamento	3,3%	0,1	4,5	4,5
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		4,0	137,3	135,7

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)	Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais
	Afluente			
Soluções individuais	14,5	5,8	10,0%	Tratamento secundário convencional Atenção para Fósforo Sim
Estações de tratamento	130,8	26,2	90,0%	Atenção para Nitrogênio Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 3.762.716,86	Estação de tratamento	R\$ 402.030,45	Total	R\$ 4.164.747,31
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE CRISTIANÓPOLIS (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Cristianópolis

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE CRISTIANÓPOLIS (solução estudada na modelagem)	População atendida	2.422
------	--	--------------------	-------

Processo de referência	Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação
------------------------	---

Eficiência adotada	80,0%	Sistema integrado	NÃO
--------------------	-------	-------------------	-----

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	5,0	Carga afluente (Kg DBO/dia)	130,8	Carga lançada (Kg DBO/dia)	26,2
----------------------	-----	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Córrego Gameleirinha
------	----------------------

Vazão de referência (L/s)	114,5	Classe de enquadramento adotada	2
---------------------------	-------	---------------------------------	---