

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Bom Jesus do Tocantins

PA

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município Bom Jesus do Tocantins UF PA Código IBGE 1501576

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins
8.488	13.330		

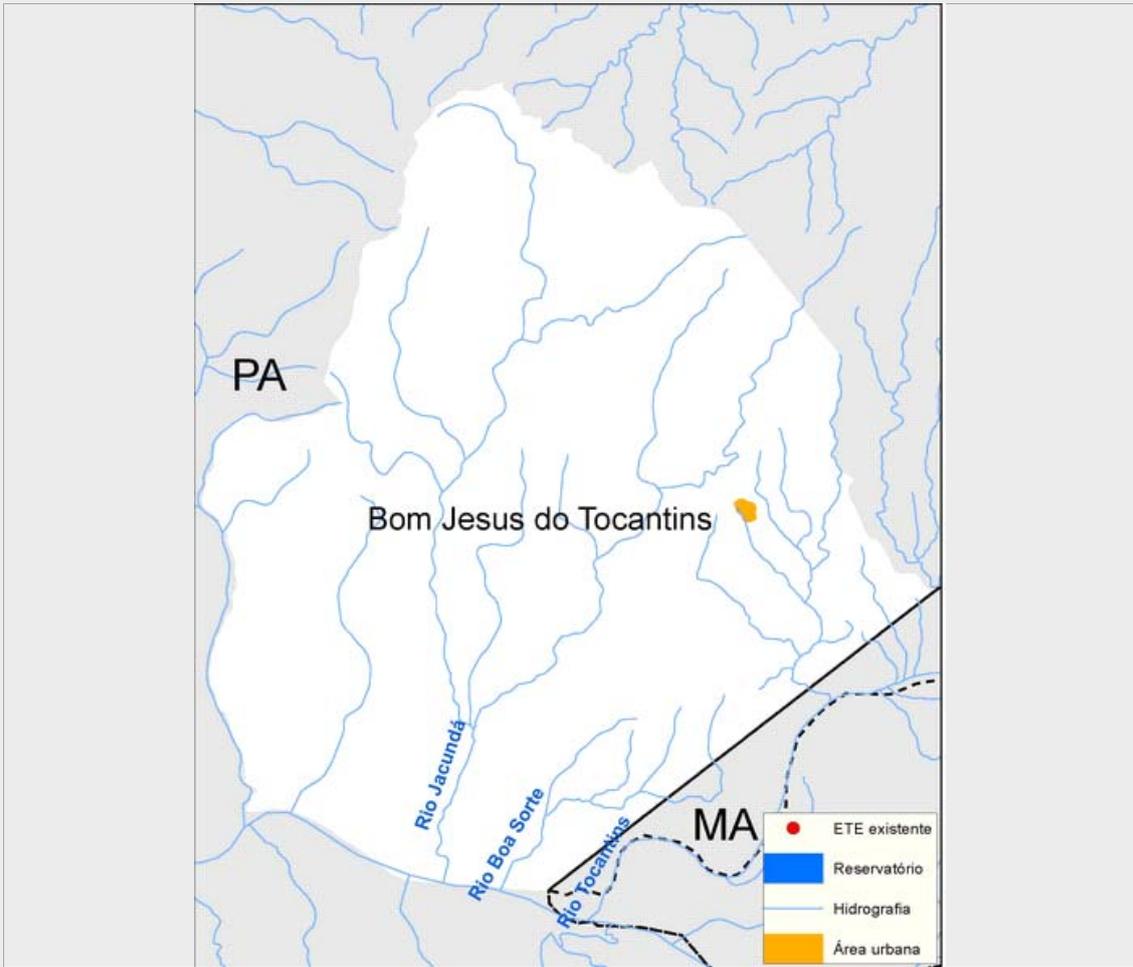

Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	91,3%	8,1	418,6	418,6
Soluções individuais	6,1%	0,5	27,8	11,1
Com coleta e sem tratamento	2,6%	0,2	12,0	12,0
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		8,9	458,4	441,7

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	72,0	28,8	10,0%	Tratamento secundário avançado	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	647,8	45,3	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 14.448.776,39	Estação de tratamento	R\$ 3.527.209,13	Total	R\$ 17.975.985,52
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE BOM JESUS DO TOCANTINS - PA (solução estudada n

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Bom Jesus do Tocantins

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE BOM JESUS DO TOCANTINS - PA (solução estudada na modelagem)	População atendida	11.997
Processo de referência	Lodos Ativados		
Eficiência adotada	93,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	25,0	Carga afluente (Kg DBO/dia)	647,8	Carga lançada (Kg DBO/dia)	45,3
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Igarapé Samaúma		
Vazão de referência (L/s)	117,8	Classe de enquadramento adotada	2